Okres: Prešov
Obec: SVINIA
Katastrálne územie: Svinia

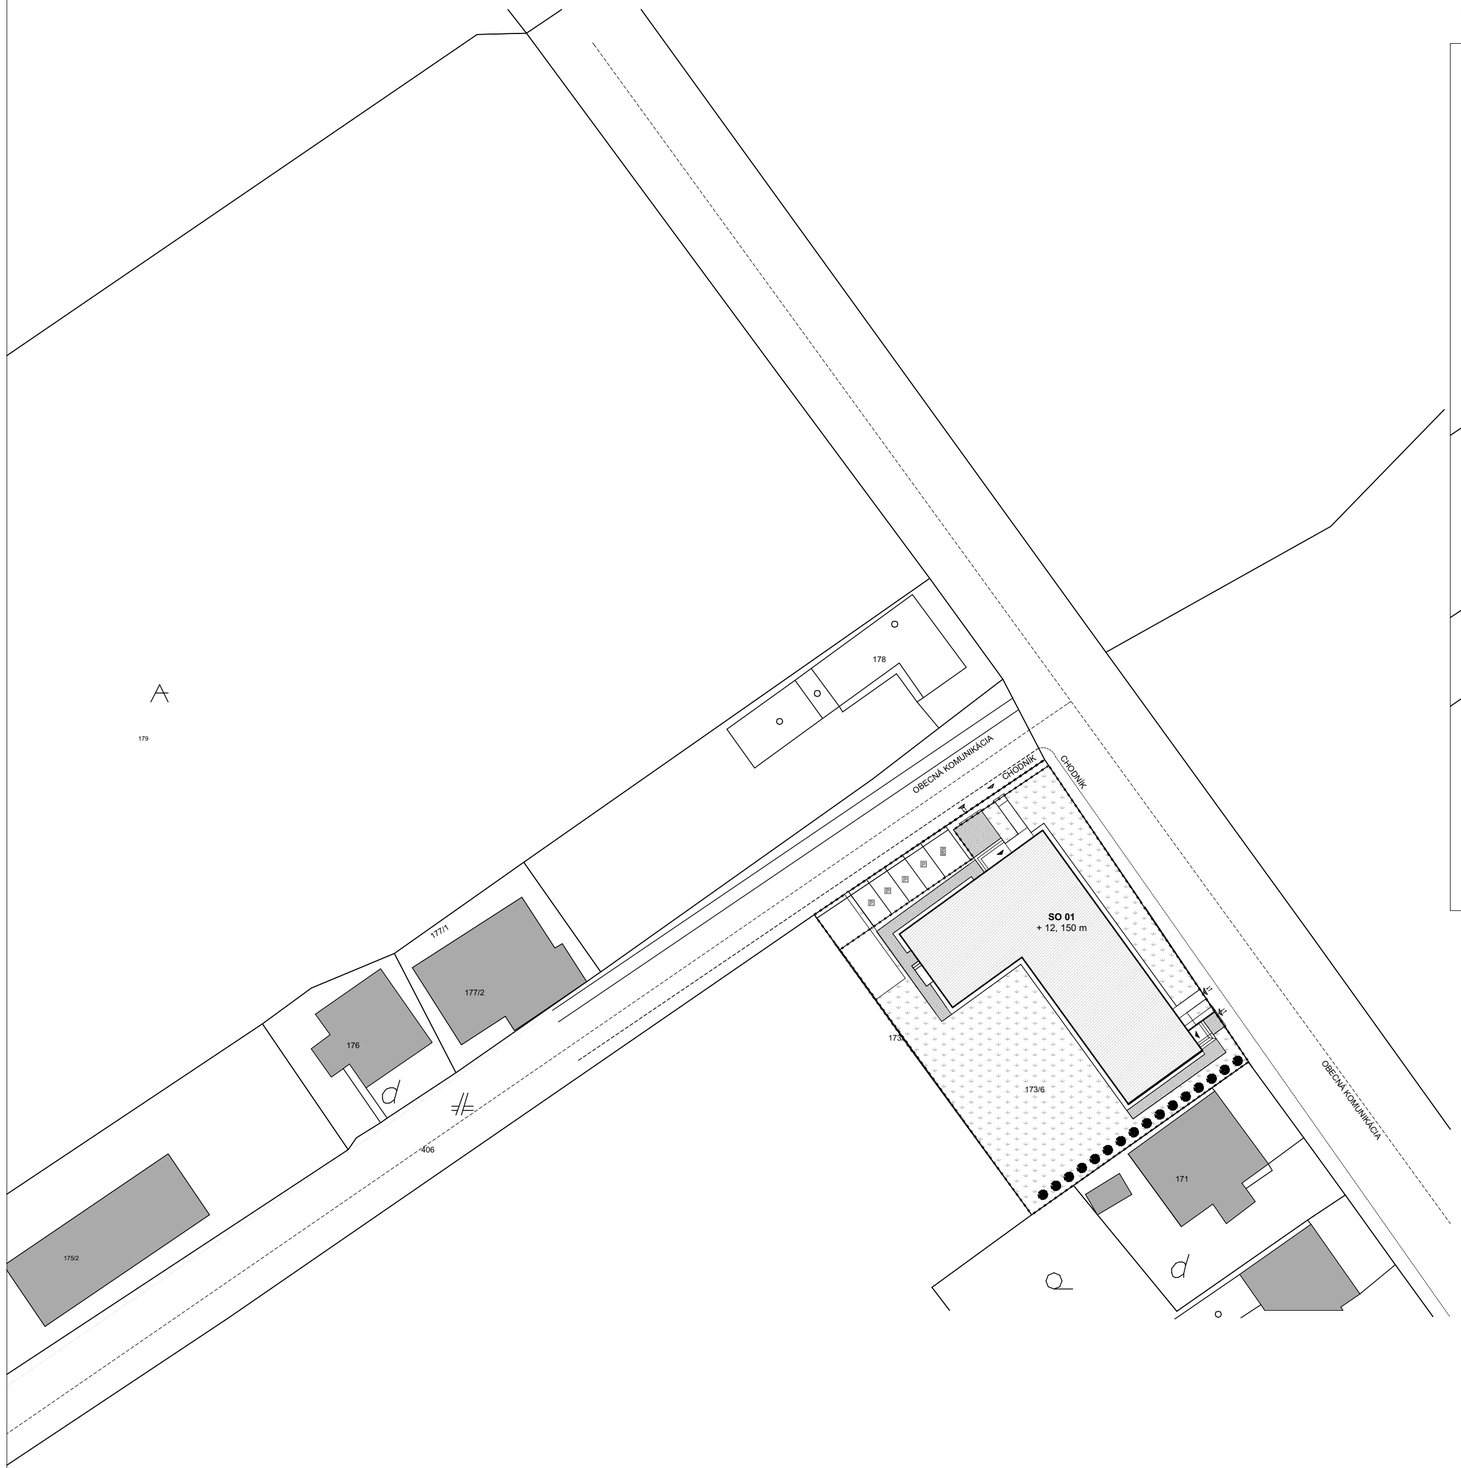


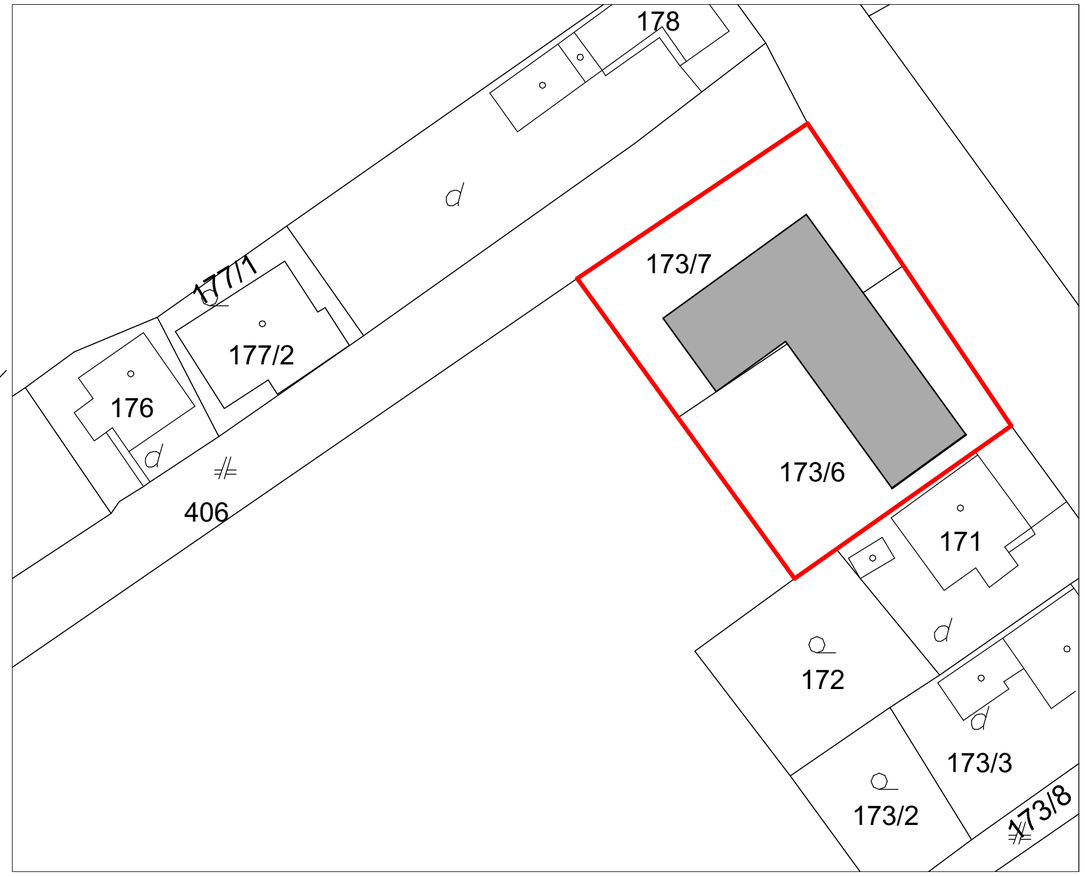


173/1

## LEGENDA ZNAČENIA

- HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - MATERSKÁ ŠKOLA
- SPEVNENÉ PLOCHY - CHODNÍKY
- TRÁVNATÉ PLOCHY
- NOVONAVRHOVANÁ VÝSADBA - NÍZKORASTÚCA ZELEŇ
- SUSEDIACE OBJEKTY
- VSTUP DO OBJEKTU
- VSTUP NA POZEMOK

N

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | Skaya s.r.o. manažment stavieb | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | Svinia / k.ú.: Svinia | FORMÁT | 6XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | DÁTUM | APRÍL 2016 |
| | | STUPEŇ | RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA — KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY | 03/2016 |
| | | MIERKA | 1:250 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | ARCH. ČÍSLO | ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV | | ASR/01 |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

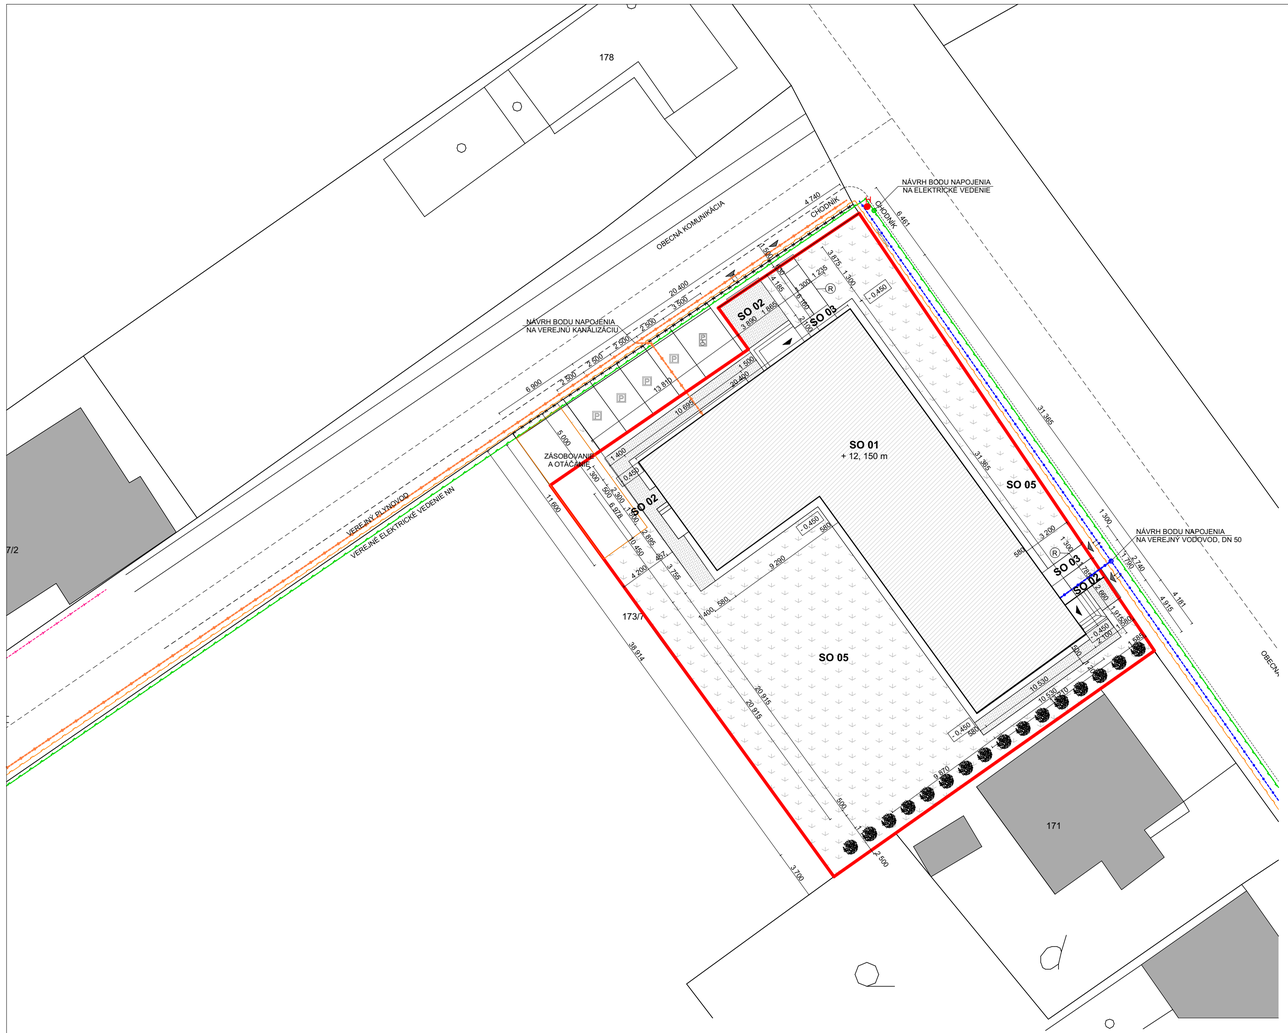


## SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

OBEC : SVINIA
KRAJ : PREŠOVSKÝ
OKRES : PREŠOV

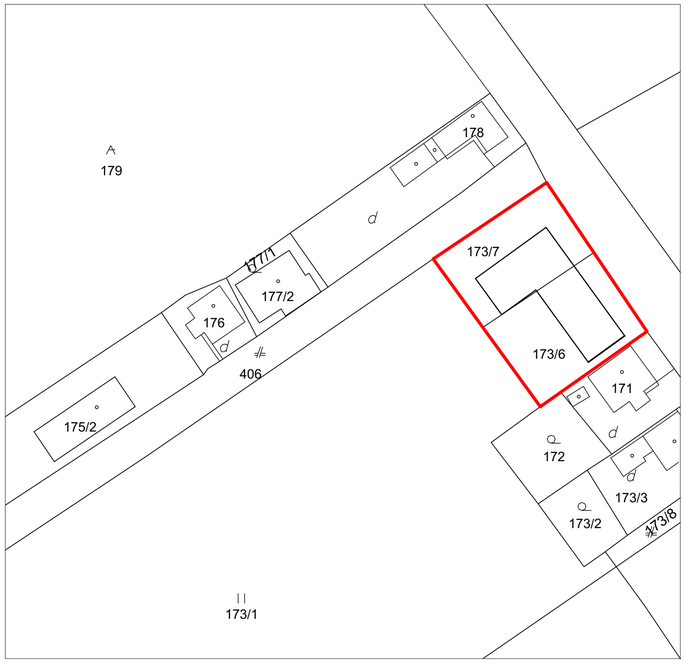


## LEGENDA OBJEKTOV

| | |
|---|---|
| SO 01 | HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - MATERSKÁ ŠKOLA |
| SO 02 | SPEVNENÉ PLOCHY - CHODNÍKY |
| SO 03 | SPEVNENÉ PLOCHY - BEZBARIÉROVÉ RAMPY |
| SO 04 | OPLOTENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA |
| SO 05 | TRÁVNATÉ PLOCHY, ZARIADENIE IHRISKA |

## LEGENDA ZNAČENIA

- PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Z PVC
- PRÍPOJKA NA VEREJNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE NN
- PRÍPOJKA STUDENEJ VODY NA VEREJNÝ VODOVOD Z HDPe, DN 50
- VEREJNÝ PLYNOVOD
- VEREJNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE NN
- VEREJNÝ VODOVOD
- VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- HRANICA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
- OPLOTENIE POZEMKU- POPLASTOVANÉ PLETIVO Z VYSOKOPRIEVNÉHO PLASTU NA POZINKOVANEJ OCELI, VÝŠKA 1 800 MM, ZELENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, (NAPR. DIRICKX, TYP AXIS C ), STĽPIKY (NAPR. DIRICKX GLOBO 2,5) NA PODHRABOVEJ DOSKE
- SPEVNENÉ PLOCHY - CHODNÍKY ZÁMKOVÁ DLAŽBA PREMAC, TYP HAKA BEZŠPÁROVÁ, FARBA SIVÁ, ŠTRUKTÚRA - DVOJVRSTVOVÁ VIBROLISOVANÁ S OSTROU HRANOU, HRÚBKA DLAŽBY 8 CM, OBRUBNÍKY - BETÓNOVÉ PARKOVÉ OBRUBNÍKY (80X500X250 MM)
- TRÁVNATÉ PLOCHY - TRÁVNE OSIVO NA ZAŤAŽOVANÉ TRÁVNIKY, WOLF GARTEN LORETTA NOVA, 200G/M2, (2X10 KG)
- NOVONAVRHOVANÁ VÝSADBA - NÍZKORASTÚCA ZELEŇ - TUJA SMARAGD VÝŠKA 25- 35 CM (16X)
- SUSEDIACE OBJEKTY
- H — EXISTUJÚCI POŽIARNY HYDRANT
- VSTUP DO OBJEKTU
- VSTUP NA POZEMOK
- JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNKA ECO, VÝŠKA 1 800 MM, ŠÍRKA 1 000 MM, VÝPLŇ ZVÁRANÁ SIEŤ 100X55 MM, Ø DRÔTU 3,5 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZELENÁ (RAL 6005), RÁM BRÁNKY Ø 30 MM, STĽPIKY BRÁNKY Ø 48 MM
- DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNKA ESPACE DIRICKX, VÝŠKA 1 500 MM, ŠÍRKA 4 000 MM, VÝPLŇ ZVÁRANÁ SIEŤ 50X50 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZELENÁ (RAL 6005),
- R — NÁJAZDOVÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH, SKLON 7°, OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA, ULOŽENÁ NA STĽPIKOCH, ŠÍRKA 1 300 MM, VODIACA TYČ VO VÝŠKE 300 MM, (NAPR. VELCON)

-SKLADBA MATERIÁLOV SPEVNENÝCH PLÔCH SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE
- VYKRESLENIE TZB ROZVODOV A BODOV NAPOJENÍ SÚ UVEDENÉ V SITUÁCII JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

N

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | Skaya sro. manažment stavieb | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | Svinia / k.ú.: Svinia | FORMÁT | 8XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | DÁTUM | APRÍL 2016 |
| | | STUPEŇ | RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA / KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY | 03/2016 |
| | | MIERKA | 1:250 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | ARCH. ČÍSLO | ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | SITUÁCIA | | ASR/01 |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPĽNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

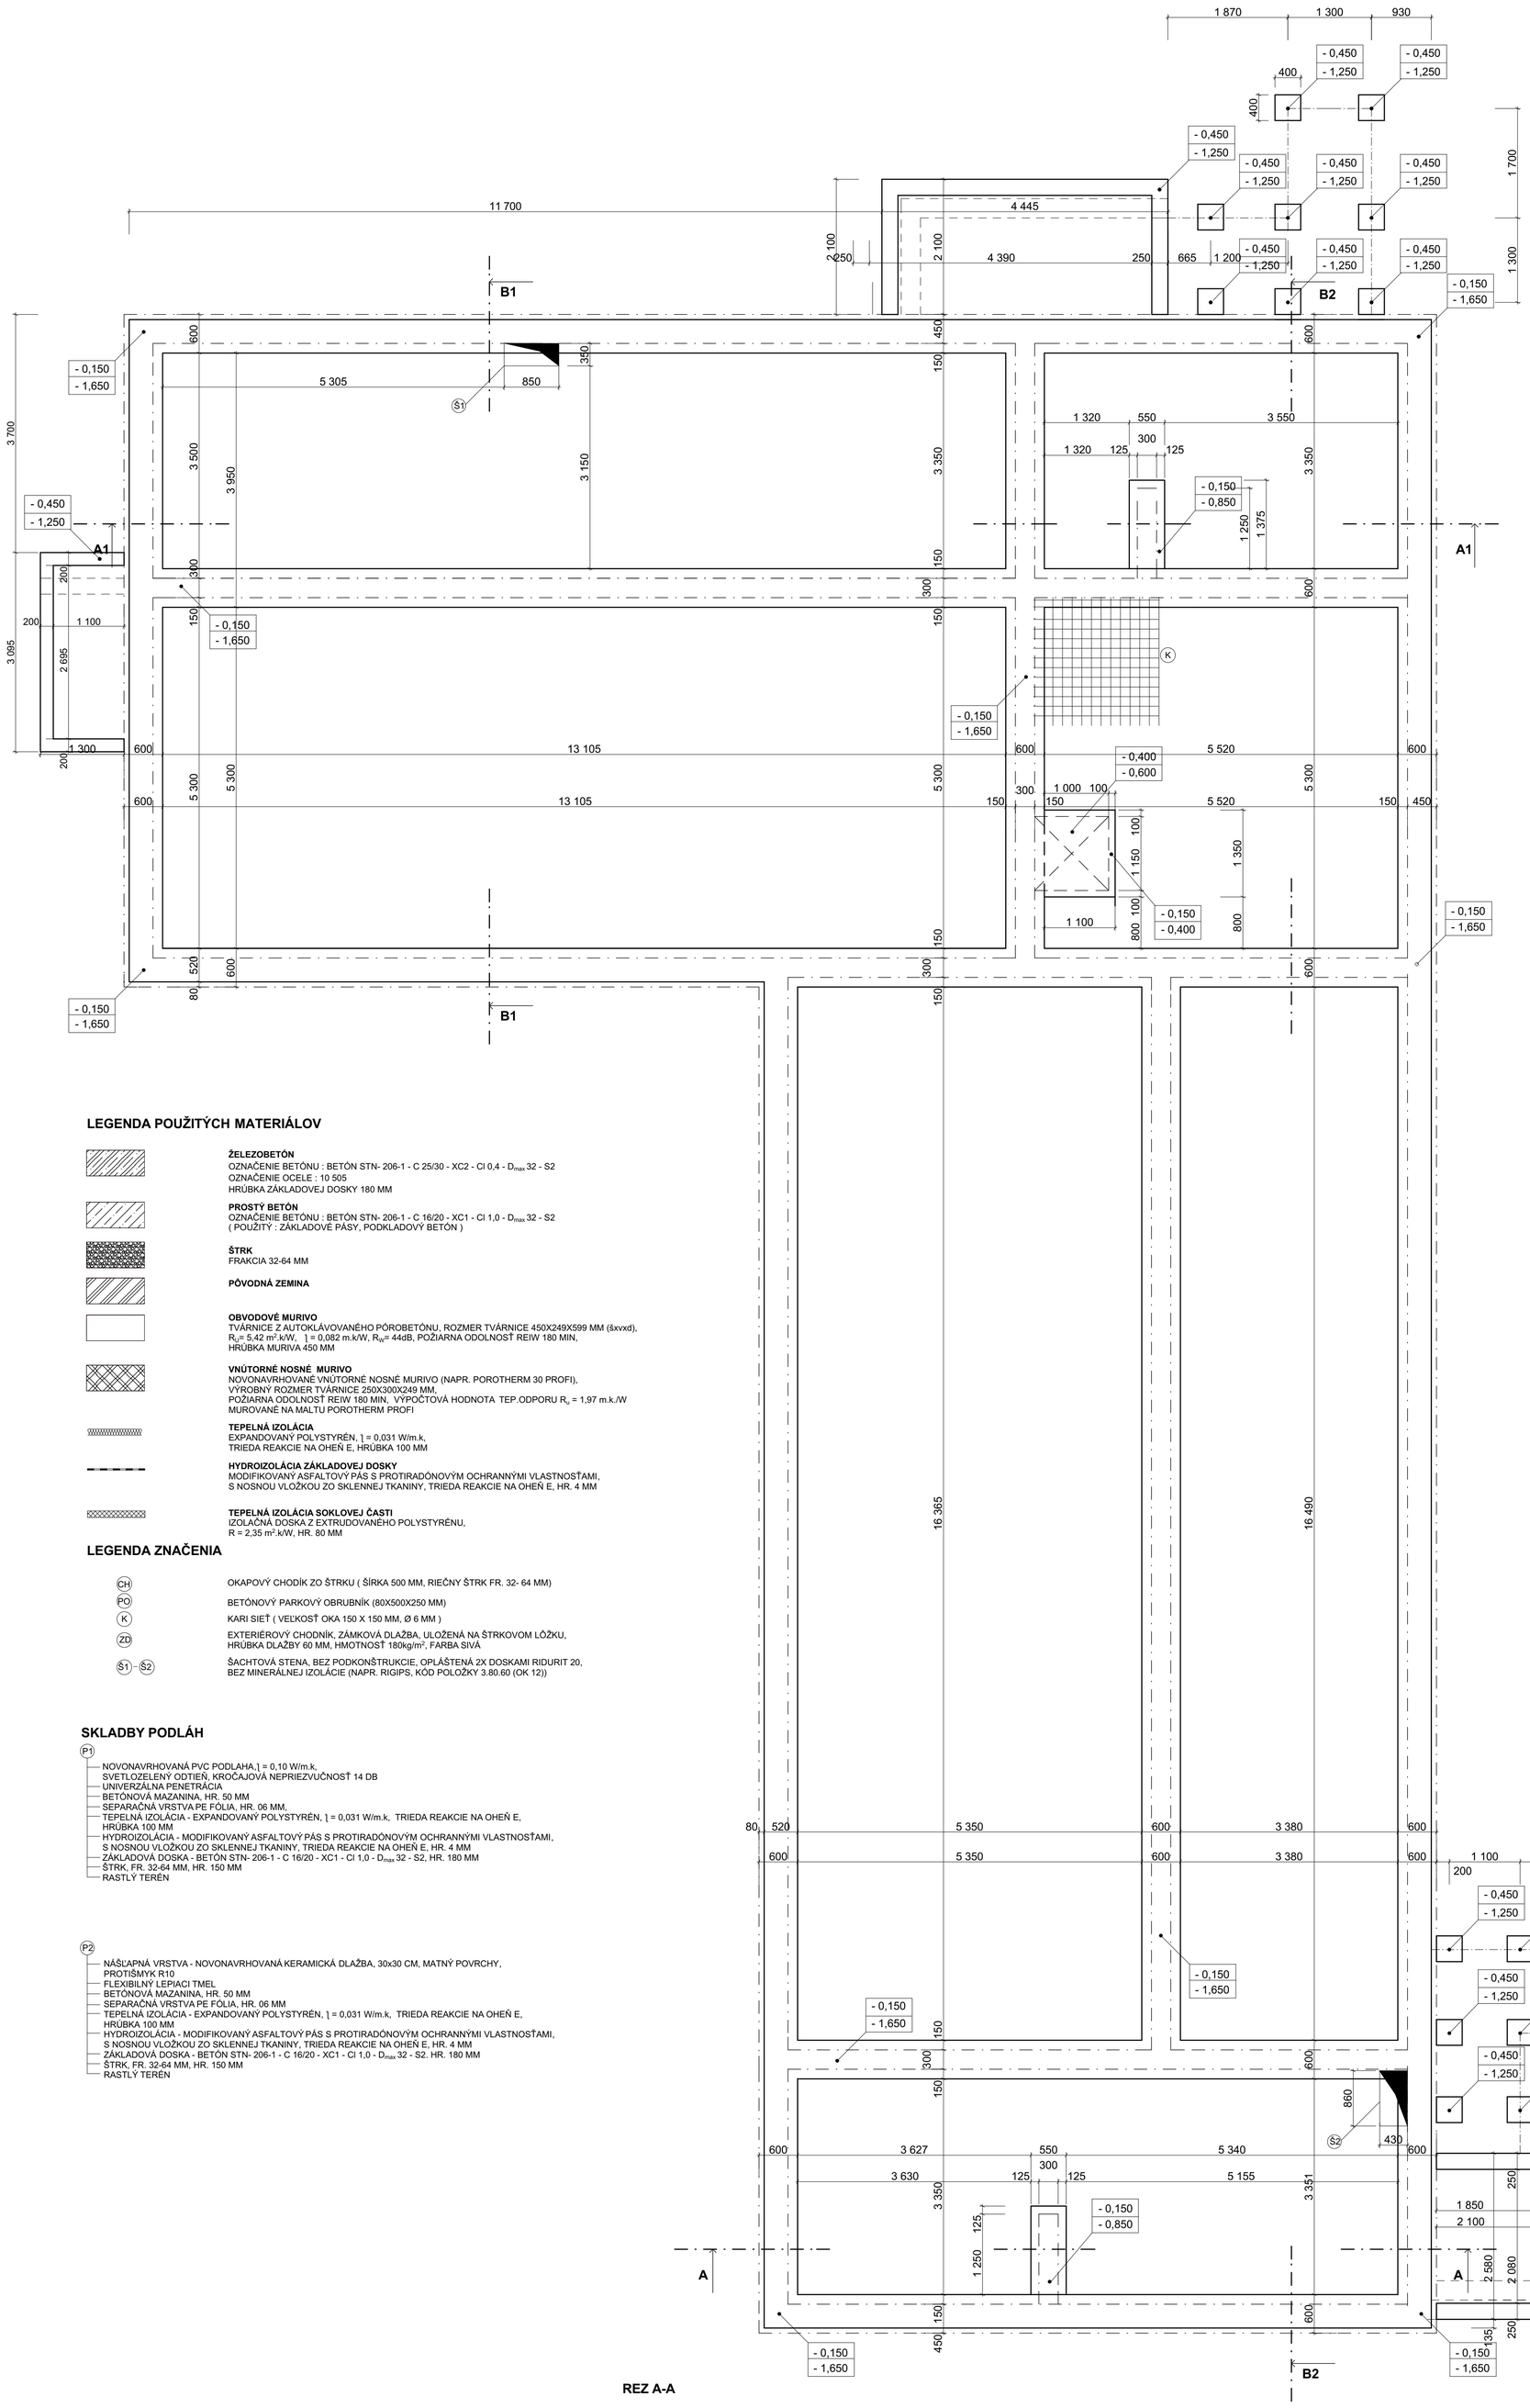


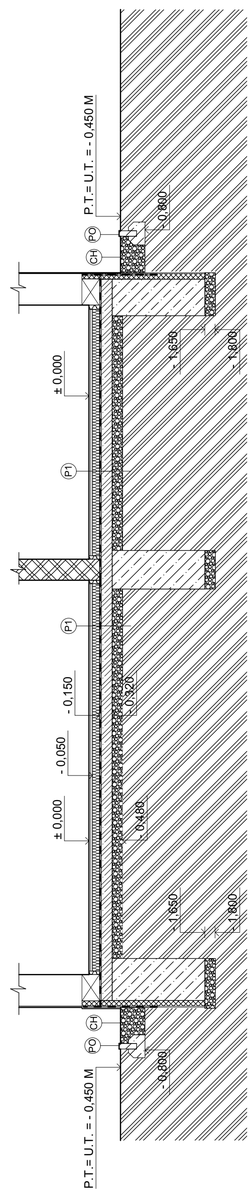


REZ B1-B1

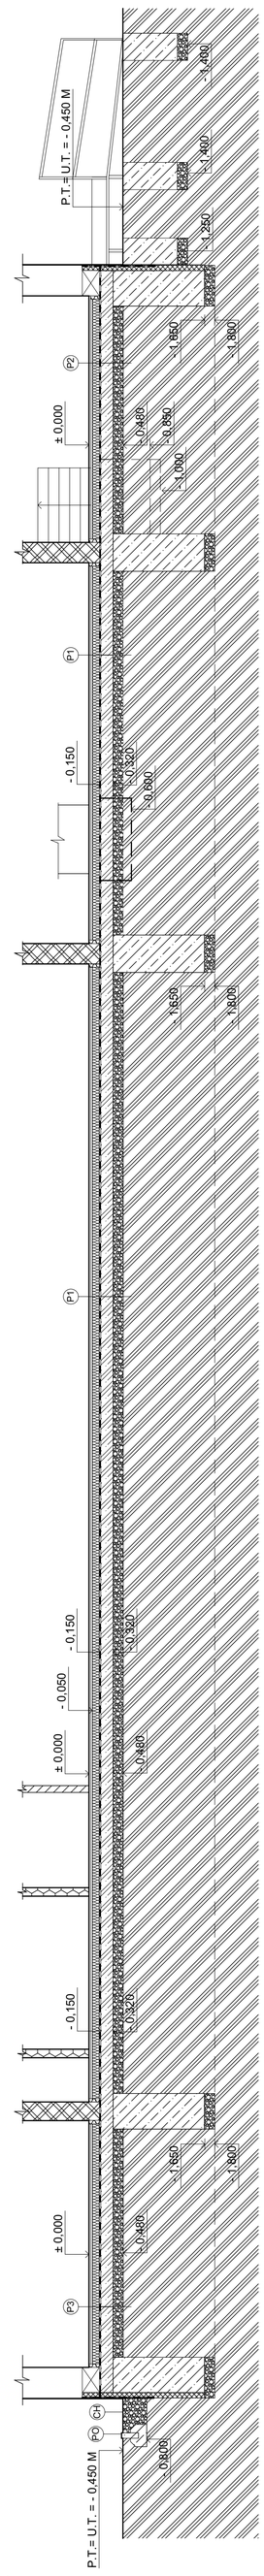


REZ B2-B2

## LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

**ŽELEZOBETÓN**
OZNAČENIE BETÓNU : BETÓN STN- 206-1 - C 25/30 - XC2 - Cl 0,4 - $D_{max}$ 32 - S2
OZNAČENIE OCELE : 10 505
HRÚBKA ZÁKLADOVEJ DOSKY 180 MM

**PROSTÝ BETÓN**
OZNAČENIE BETÓNU : BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2
( POUŽITÝ : ZÁKLADOVÉ PÁSY, PODKLADOVÝ BETÓN )

**ŠTRK**
FRAKCIA 32-64 MM

**PÔVODNÁ ZEMINA**

**OBVODOVÉ MURIVO**
TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETÓNU, ROZMER TVÁRNICE 450X249X599 MM (šxvxd),
$R_U$= 5,42 $m^2$.k/W, ʅ = 0,082 m.k/W, $R_W$= 44dB, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN,
HRÚBKA MURIVA 450 MM

**VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO**
NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO (NAPR. POROTHERM 30 PROFI),
VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 250X300X249 MM,
POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_u$ = 1,97 m.k./W
MUROVANÉ NA MALTU POROTHERM PROFI

**TEPELNÁ IZOLÁCIA**
EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, ʅ = 0,031 W/m.k,
TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM

**HYDROIZOLÁCIA ZÁKLADOVEJ DOSKY**
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI,
S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HR. 4 MM

**TEPELNÁ IZOLÁCIA SOKLOVEJ ČASTI**
IZOLAČNÁ DOSKA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU,
R = 2,35 $m^2$.k/W, HR. 80 MM

## LEGENDA ZNAČENIA

| | |
|---|---|
| CH | OKAPOVÝ CHODÍK ZO ŠTRKU ( ŠÍRKA 500 MM, RIEČNY ŠTRK FR. 32- 64 MM) |
| PO | BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK (80X500X250 MM) |
| K | KARI SIEŤ ( VEĽKOSŤ OKA 150 X 150 MM, Ø 6 MM ) |
| ZD | EXTERIÉROVÝ CHODNÍK, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ULOŽENÁ NA ŠTRKOVOM LÔŽKU, HRÚBKA DLAŽBY 60 MM, HMOTNOSŤ 180kg/$m^2$, FARBA SIVÁ |
| S1 - S2 | ŠACHTOVÁ STENA, BEZ PODKONŠTRUKCIE, OPLÁŠTENÁ 2X DOSKAMI RIDURIT 20, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE (NAPR. RIGIPS, KÓD POLOŽKY 3.80.60 (OK 12)) |

## SKLADBY PODLÁH

P1
- NOVONAVRHOVANÁ PVC PODLAHA,ʅ = 0,10 W/m.k,
- SVETLOZELENÝ ODTIEŇ, KROČAJOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ 14 DB
- UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM,
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, ʅ = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2, HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

P2
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - NOVONAVRHOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, 30x30 CM, MATNÝ POVRCHY, PROTIŠMYK R10
- FLEXIBILNÝ LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, ʅ = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2. HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

REZ A-A

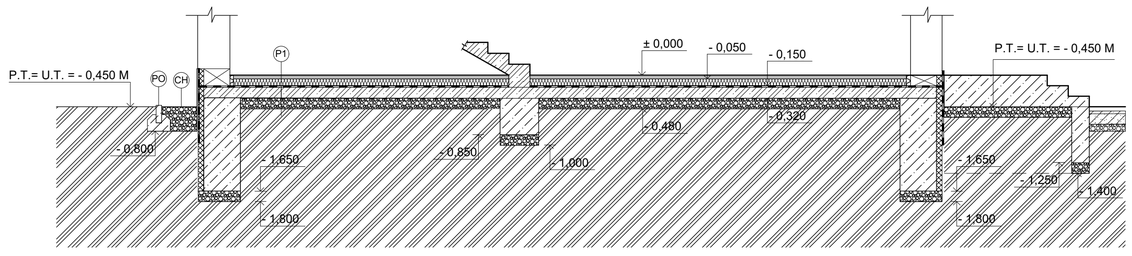


REZ A1-A1

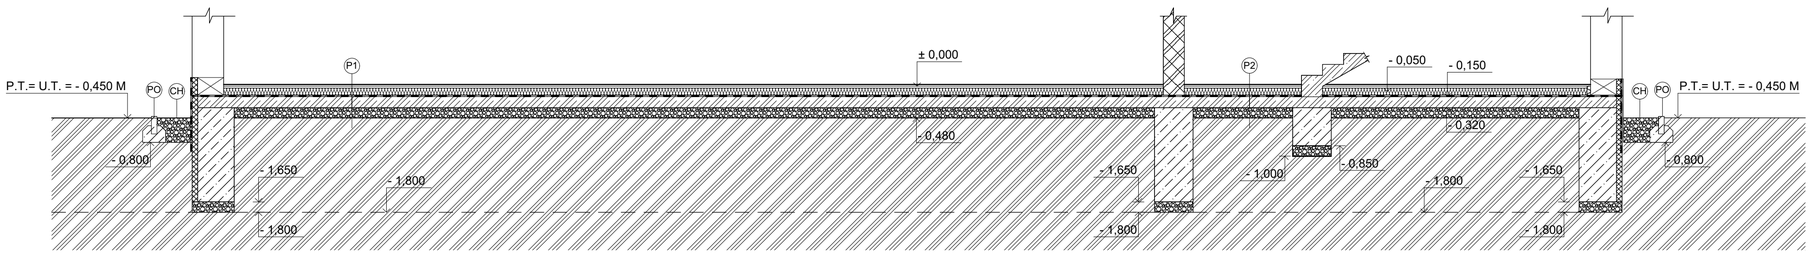


POZNÁMKA
- PRIERAZY ZÁKLADOV BUDÚ UVEDENÉ V ČASTI ZDRAVOTECHNIKA
- V PRÍPADE NEZROVNALOSTI JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- SPÄTNÉ ZÁSYPY V MIESTE SPEVNENÝCH PLÔCH ZHNUTNIŤ
- ZÁKLAD PRE DOPRAVNÝ VÝŤAH VYBETÓNOVAŤ DO HĹBKY - 300 MM

PARÉ Č.:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | SVINIA | k.ú.: SVINIA | FORMÁT: 6XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | | DÁTUM: APRÍL 2016 |
| | | | STUPEŇ: RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY: 03/2016 |
| | | | MIERKA: 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | | ARCH. ČÍSLO / ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | ZÁKLADY - NOVÝ STAV | | ASR/02 |

Skaya s.r.o. manažment stavieb

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

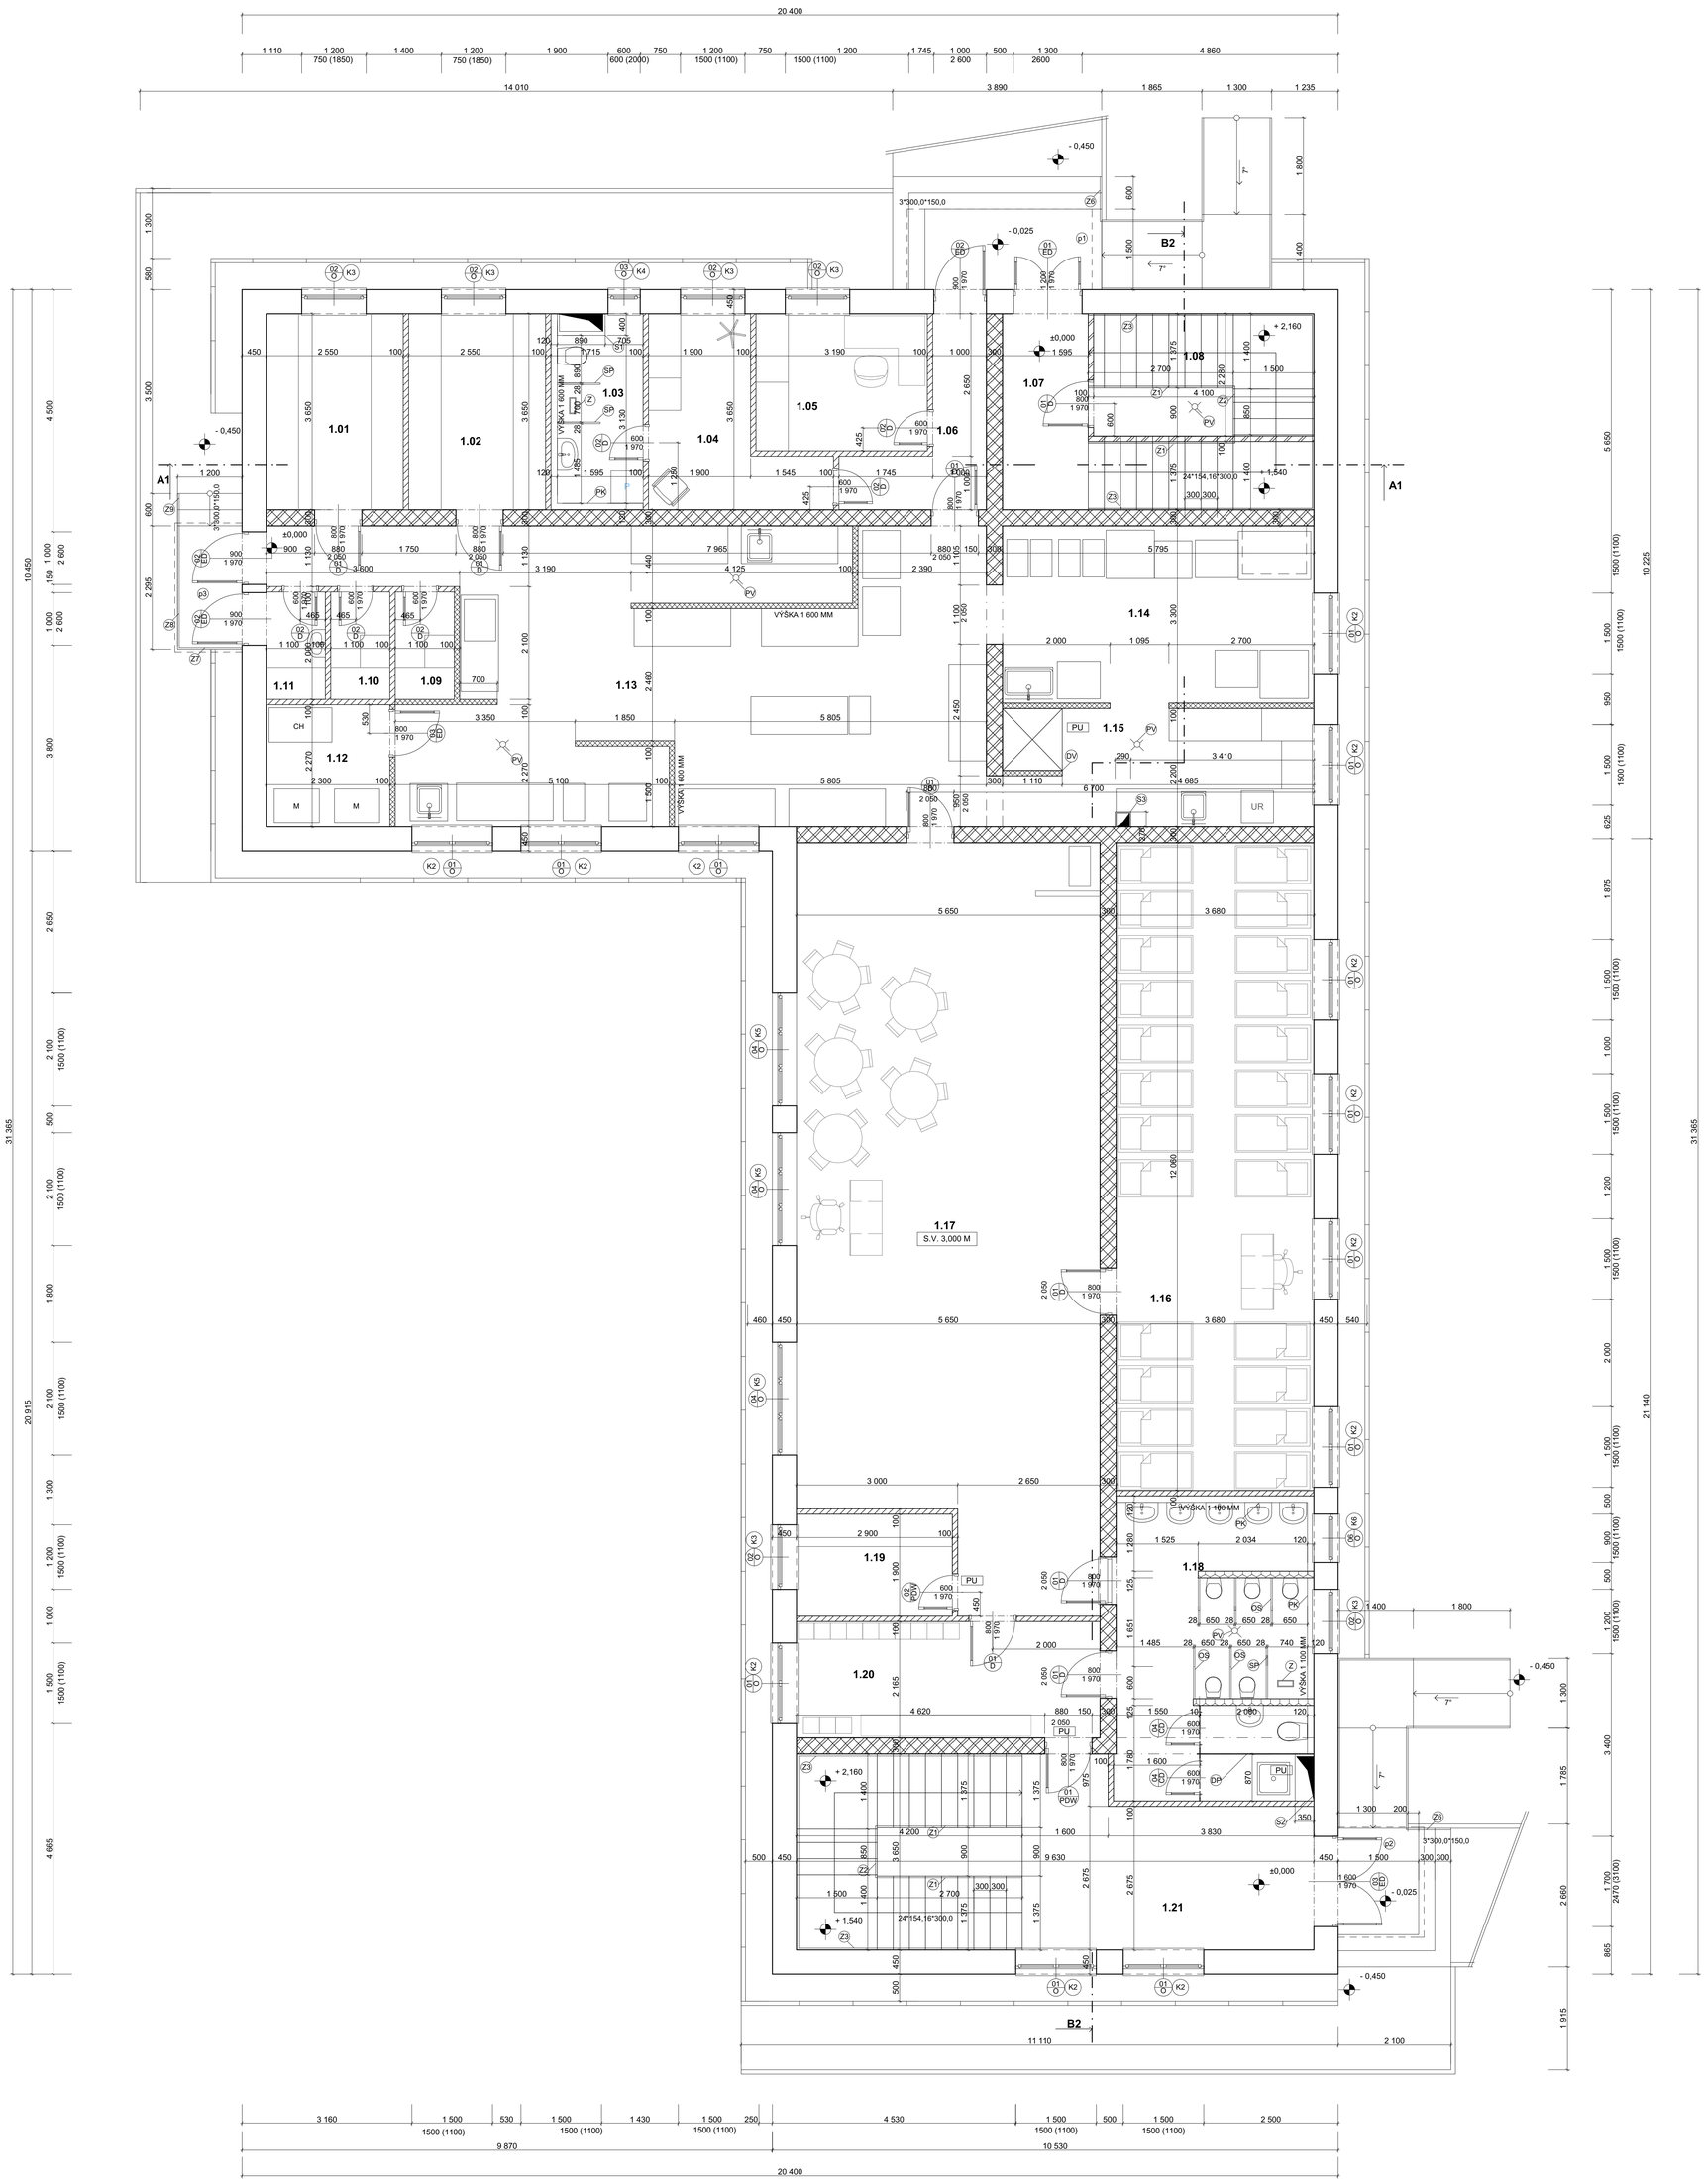


| Tabuľka miestností 1.NP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Účel miestnosti | Plocha (m2) | Povrchová úprava stien - podhľad | Povrchová úprava - podlahy | OZN. | Poznámka |
| 1.01 | Suchý sklad | 9,47 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Keramický sokel |
| 1.02 | Sklad ovocia a zeleniny | 9,47 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Keramický sokel |
| 1.03 | Hygiena zamestnancov | 5,86 | Štuková omietka, biela | Keramlická dlažba | P4 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 1.04 | Zázemie zamestnancov kuchyne | 8,48 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P3 | Keramický sokel |
| 1.05 | Kancelária vedúcej jedálne | 8,13 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P3 | Vytah.sokel z linolea |
| 1.06 | Chodba | 5,63 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P3 | Vytah.sokel z linolea |
| 1.07 | Schodiskový priestor | 11,82 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P3 | Vytah.sokel z linolea |
| 1.08 | Technická miestnosť | 9,33 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 1.09 | Sklad obalov a plastov | 2,20 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Keramický sokel |
| 1.10 | Upratovanie | 2,20 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Keramický sokel |
| 1.11 | Biologický odpad | 2,53 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Keramický sokel |
| 1.12 | Chladiaca miestnosť | 5,22 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Keramický sokel |
| 1.13 | Hrubá prípravovňa | 61,22 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 1.14 | Prípravovňa | 19,47 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 1.15 | Umývanie riadu | 11,63 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P4 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 1.16 | Spáľňa | 44,38 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlozelená farba) | P1 | Vytah.sokel z linolea |
| 1.17 | Denná miestnosť | 75,37 | Štuková omietka, biela | Linoelum(Svetlozelená farba) | P1 | Vytah.sokel z linolea |
| 1.18 | Hygienické zázemie | 19,99 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P2 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 1.19 | Sklad | 5,51 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P3 | Vytah.sokel z linolea |
| 1.20 | Šatňa | 12,23 | Štuková omietka, biela | Linoelum ( Svetlosivá farba) | P3 | Vytah.sokel z linolea |
| 1.21 | Schodiskový priestor | 31,98 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P3 | Vytah.sokel z linolea |
| | | **362,12 m²** | | | | |

## LEGENDA MATERIÁLOV

- NOVONAVRHOVANÉ OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETÓNU (NAPR. LAMBDA YQ P2-300), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 450X249X499 MM, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN, $R_k$ = 5,42 $m^2$ .k/W/m, $\lambda_d$ = 0,083 W/m.k, MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU YTONG
- ŽELEZOBETÓN, TRIEDA C 30/35, O 10 505 (R)
- NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO (NAPR. POROTHERM 30 PROFI), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 250X300X249 MM, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_k$ = 1,97 m.k./W MUROVANÉ NA MALTU POROTHERM PROFI
- NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO (NAPR. YTONG P2-500), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 100X249X599 MM, VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw = 37 dB, POŽIARNA ODOLNOSŤ EIW 120 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_k$ = 0,73 m.k./W MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚLEPIACU MALTU YTONG
- NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM (NAPR. RIGIPS 3.40.03), ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUKCII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRF 12,5 MM, S HRÚBKOU IZOLÁCIE 75 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/$m^3$, (NAPR. ISOVER AKUPLAT 10)
- NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM DO VLHKÉHO PROSTREDIA (NAPR. RIGIPS 3.40.03), ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUCKII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRFI 12,5 MM, S HRÚBKOU IZOLÁCIE 75 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/$m^3$, (NAPR. ISOVER AKUPLAT 10)
- NOVONAVRHOVANÁ INŠTALAČNÁ STENA PRE ZAVESENIE ZARIAĎOVACICH PREDMETOV, ULOŽENÉ NA VODOROVNOM PROFILE UW, OPLÁŠTENIE DOSKAMI RBI, ZVISLÝ PROFIL CW, S HRÚBKOU MINERÁLNEJ IZOLÁCIE 100 MM, (NAPR. ISOVER AKUPLAT)

## SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

- INTERIÉROVÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ, (JEMNOZRNÁ, VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 MM, FARBA BIELA)
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRÍDRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- POTIAHNUTIE INTERIÉROVÝCH STIEN SIEŤKOU DO ŠTUK.OMIETKY
- OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETÓNU, (NAPR. LAMBDA YQ P2-300, VEĽKOSŤ TVÁRNICE 450X249X499 MM (ŠxVD), POŽIAR. ODOLNOSŤ REIW 180, $R_k$ = 5,42 $m^2$ k/W/m, $\lambda_d$ = 0,083 W/m.k,
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRÍDRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV V EXTERIÉRI, SPOTREBA 0,15-0,20 kg/$m^2$
- FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ, ŠTUKOVÁ STIERKA
- FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽIVÍC, TEKUTÝ, DVOJNÁSOBNÝ, 0,45 KG/M2

## LEGENDA ZNAČENIA

| | |
|---|---|
| S1 – S3 | ŠACHTOVÁ STENA (NAPR. RIGIPS 3.80.10, OK 12), OSADENÁ NA KOVOVEJ KONŠTRUKCII CW 50, OPLÁŠTENÁ 2X RF 12,5 MM, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE, S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 30 |
| DP | SANITÁRNA DELIACA PRIEČKA Z LAMINOVANÝCH DTD DOSIEK, VÝŠKA KABÍNY 2,0 M, VÝŠKA NOŽIČIEK 100 MM, ŠÍRKA KABÍNY PODĽA KÓTOVANIA |
| SP | SANITÁRNA DELIACA PRIEČKA, VÝŠKA 1700 M, VÝŠKA NOŽIČIEK 100 MM |
| OS | PISOÁROVÉ ODDELOVACIE STIENKY, 1200X600X28 MM S KOTVENÍM NA STENU A PODLAHU POMOCOU NOŽIČKY |
| PK | PREDSADENÁ STENA (NAPR. RIGIPS 3.80.10a), OSADENÁ KA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII CD S NASTAVITELNÝM STRMEŇOM, OPLÁŠTENÁ DOSKAMI RIDURIT 20, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE |
| PV | PODLAHOVÁ VPUSŤ, 150X150 MM, DN 50 |
| DV | MALÝ NÁKLADNÝ VÝŤAH S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NAKLADACOU PLOCHOU V ÚROVNI PODLAŽIA, POŽIARNA ODOLNOSŤ EW-S/D1 30 S NOSNOSŤOU 100 KG, POHON UMIESTNENÝ V HLAVNEJ ŠACHTE, 800X900X1200 MM(ŠXHXV), OBLOŽENIE VÝTHOVEJ ŠACHTY - SADROKARTÓNOVÉ DOSKY2XRF 12,5, HR. STENY 100 MM, RIGIPS OK 12, POŽIARNA ODOLNOSŤ EI 30 |
| CH | OKAPOVÝ CHODÍK ZO ŠTRKU ( ŠÍRKA 500 MM, RIEČNY ŠTRK FR. 32- 64 MM) |
| PO | BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK (80X500X250 MM) |
| p1 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA ROZMER STRIEŽKY 3440X1500 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM, PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| p2 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA ROZMER STRIEŽKY 2050X1600 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM, PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| p3 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA ROZMER STRIEŽKY 2400X1250 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM, PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| PU | POŽIARNY UZÁVER ( CHARAKTER,VLAST. VID VÝKAZ OKIEN A DVERÍ) |
| Z | SPRCHOVÝ ŽĽAB, PLASTOVÝ S NEREZOU MRIEŽKOU, STAVEBNÁ VÝŠKA 75 MM |

## POZNÁMKY

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU TOHTO PROJEKTU
- VŠETKY NEZROVNALOSTI JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- VÝŠKOVÉ KÓTY ( VÝŠKA OTVORU, VÝŠKA PARAPETU) SA VZŤAHUJE KU KÓTE ± 0,000 M
- PLOCHY SÚ POČÍTANÉ Z ROZMEROV MIESTNOSTÍ BEZ UVÁŽENIA HRÚBOK OBKLADOV A OMIETOK
- SKLADBY PODLÁH SÚ UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH REZOCH

PARÉ Č.:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | Skaya sro manažment stavieb | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | Svinia | k.ú.: Svinia | FORMÁT: 7XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | | DÁTUM: APRÍL 2016 |
| | | | STUPEŇ: RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY: 03/2016 |
| | | | MIERKA: 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | | ARCH. ČÍSLO / ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | PÔDORYS 1.NP | | ASR/03 |

AKÚKOĽVEK ZMENY DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

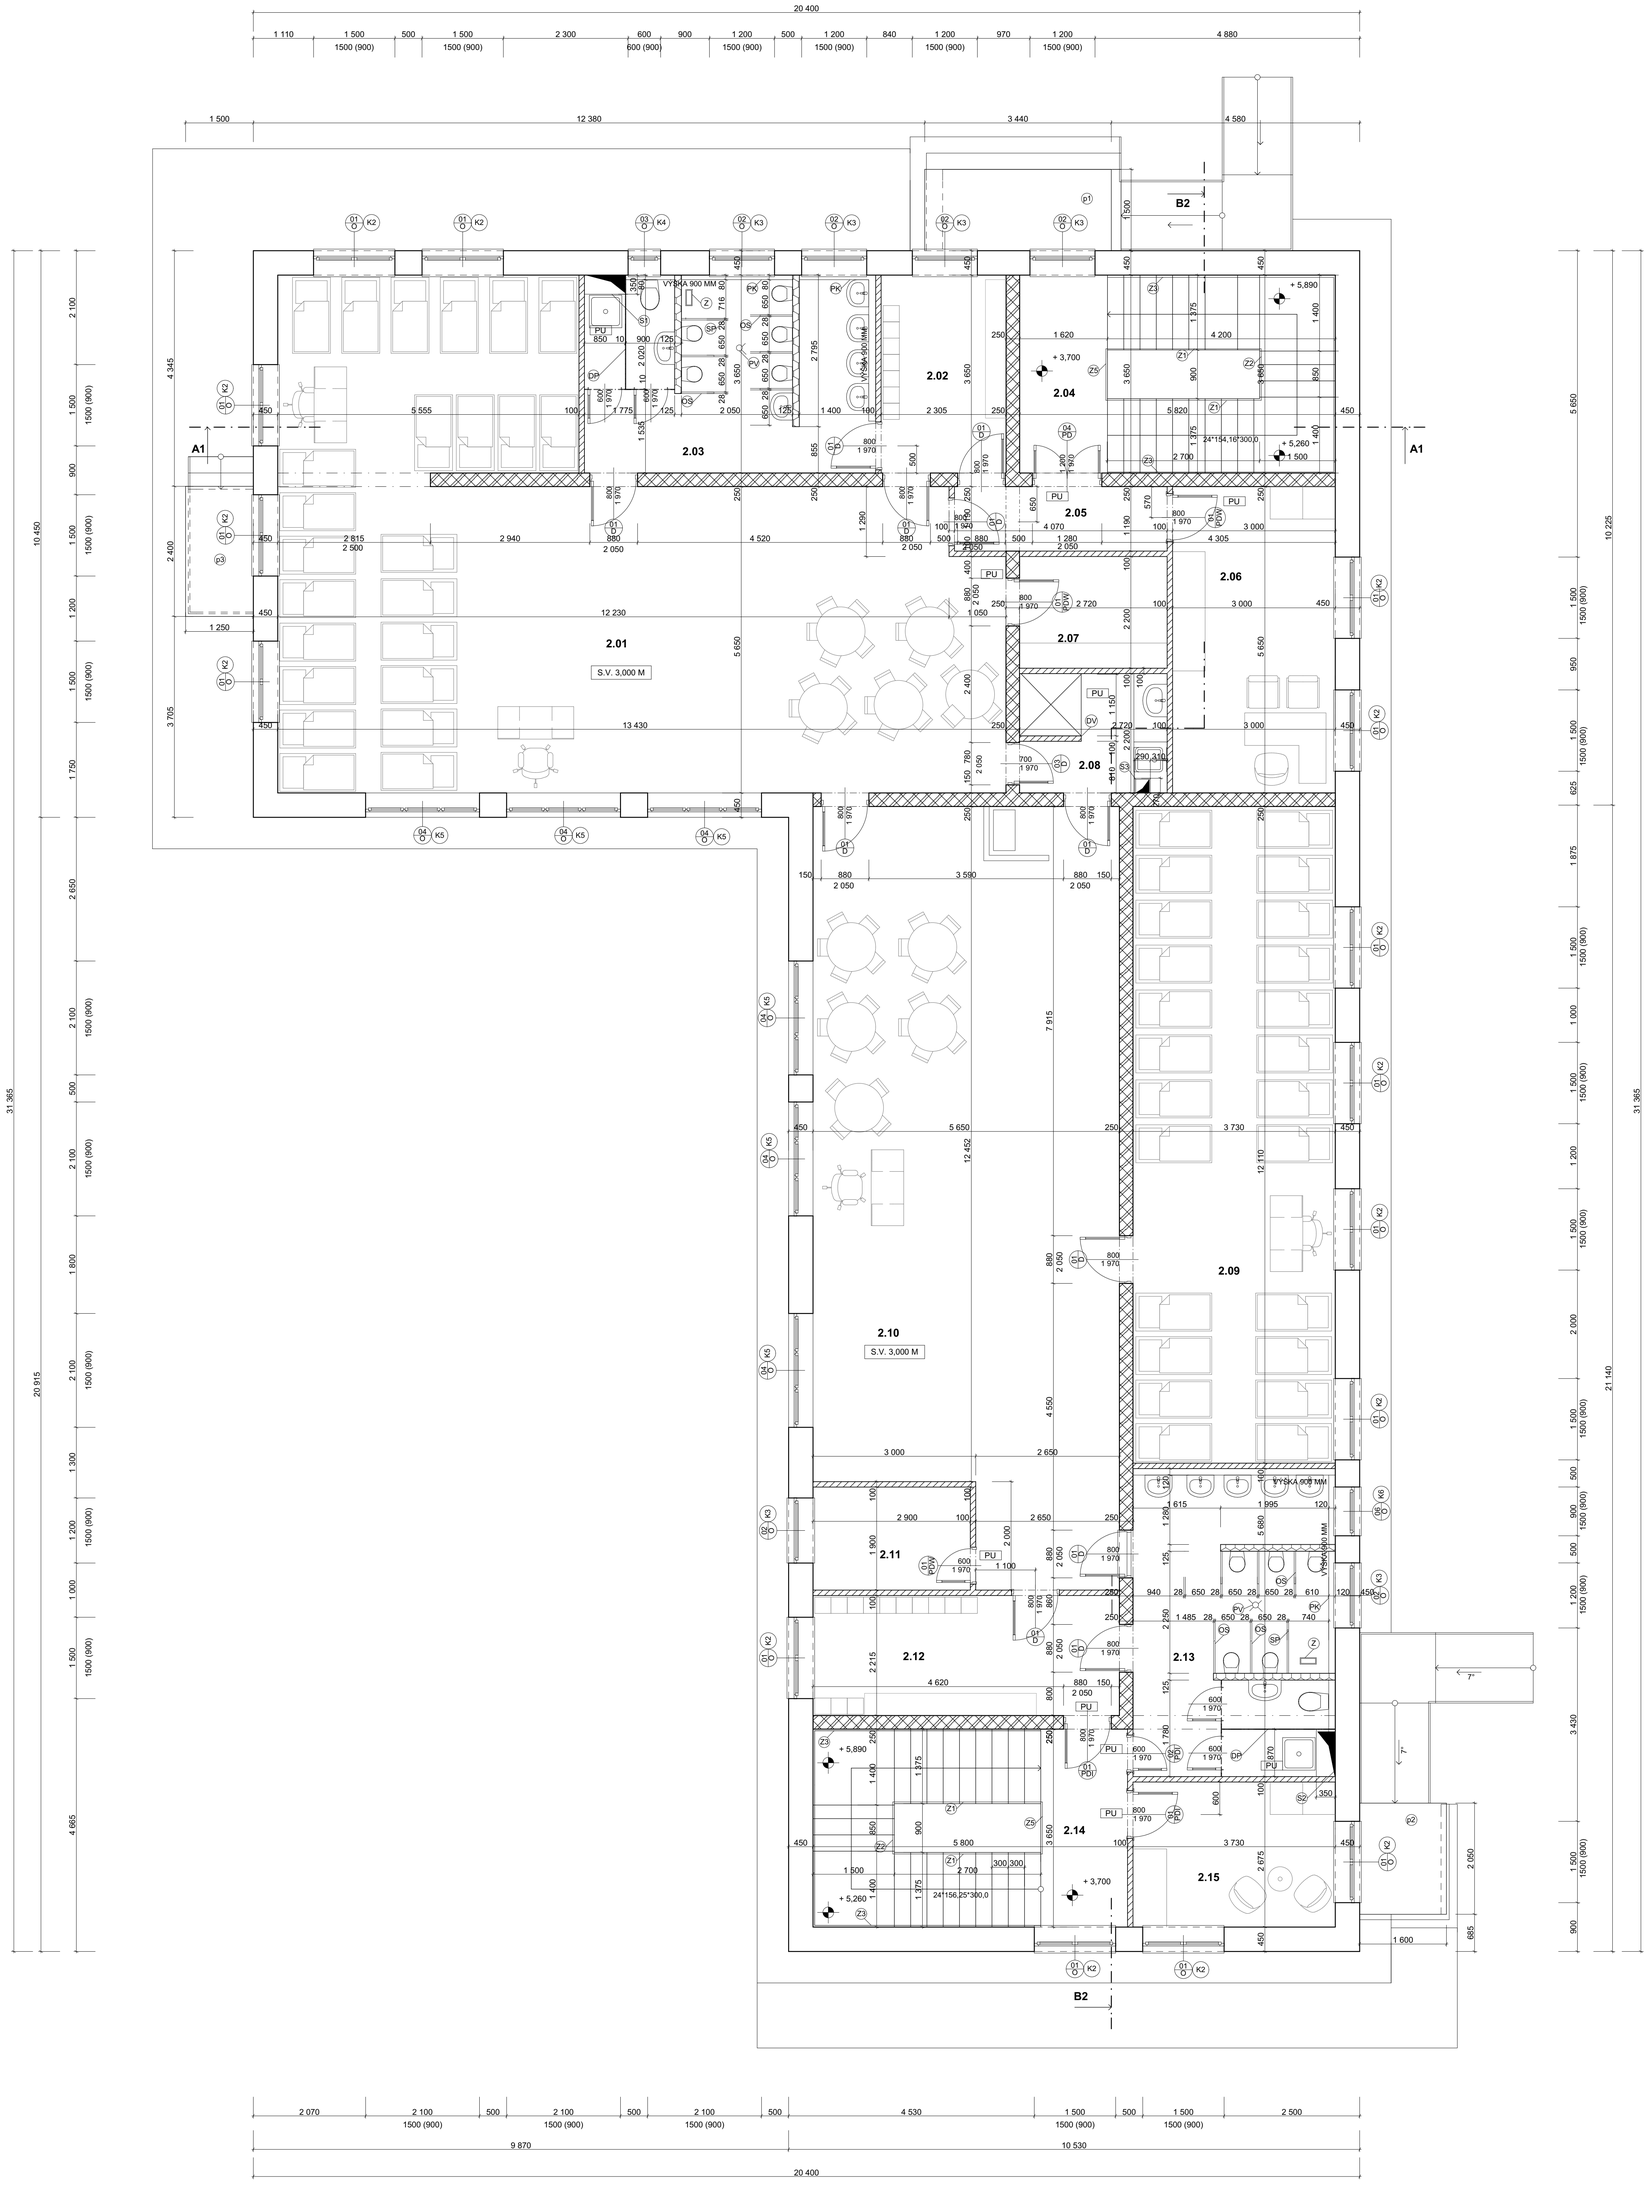


| Tabuľka miestností 2.NP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Č.M.** | **Účel miestnosti** | **Plocha (m2)** | **Povrchová úprava stien - podhľad** | **Povrchová úprava - podlahy** | **OZN.** | **Poznámka** |
| 2.01 | Denná miestnosť | 96,05 | Štuková omietka, biela | Linoelum(Svetlozelená farba) | P5 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.02 | Šatňa | 8,41 | Štuková omietka, biela | Linoelum ( Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.03 | Hygienické zázemie | 19,68 | Štuková omietka, biela | Keram.dlažba | P7 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 2.04 | Schodiskový priestor | 21,37 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.05 | Chodba | 4,67 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.06 | Kancelária riaditeľa | 16,95 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlozelená farba) | P5 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.07 | Sklad | 5,61 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.08 | Výdaj jedla | 4,57 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.09 | Spáľňa | 45,17 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlozelená farba) | P5 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.10 | Denná miesnosť | 75,65 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlozelená farba) | P5 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.11 | Sklad | 5,51 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.12 | Šatňa | 12,51 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.13 | Hygienické zázemie | 20,25 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P7 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 2.14 | Schodiskový priestor | 21,18 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 2.15 | Kancelária | 9,98 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P5 | Vyťah.sokel z linolea |
| | | **367,56 m²** | | | | |

## LEGENDA MATERIÁLOV

NOVONAVRHOVANÉ OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETÓNU
(NAPR. LAMBDA YG P2-300), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 450X249X499 MM, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN,
$R_u$ = 5,42 m².k/Wm, $\lambda_u$ = 0,083 W/m.k, MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU YTONG

NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO (NAPR. YTONG P2-500),
VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 250X249X559 MM, TEPELNÝ ODPOR $R_{Dpr}$= 0,085 m.k/W,
POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_u$ = 1,83 m.k./W
MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚLEPIACU MALTU YTONG

NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO (NAPR. YTONG P2-500),
VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 100X249X599 MM, VZDUCHOVÁ NEPREIZVUČNOSŤ Rw= 37 dB,
POŽIARNA ODOLNOSŤ EIW 120 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_u$ = 0,73 m.k./W
MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚLEPIACU MALTU YTONG

NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM (NAPR. RIGIPS 3.40.03),
ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUKCII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRF 12,5 MM,
S HRÚBKOU IZOLÁCIE 75 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/m³, (NAPR. ISOVER AKUPLAT 10)

NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM DO VLHKÉHO PROSTREDIA (NAPR. RIGIPS 3.40.03),
ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUKCII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRFI 12,5 MM,
S HRÚBKOU IZOLÁCIE 75 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/m³, (NAPR. ISOVER AKUPLAT 10)

NOVONAVRHOVANÁ INŠTALAČNÁ STENA PRE ZAVESENIE ZARIADOVACÍCH PREDMETOV,
ULOŽENÉ NA VODOROVNOM PROFILE UW, OPLÁŠTENIE DOSKAMI RBI, ZVISLÝ PROFIL CW,
S HRÚBKOU MINERÁLNEJ IZOLÁCIE 100 MM, (NAPR. ISOVER AKUPLAT)

## SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

- INTERIÉROVÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ,
  (JEMNOZRNÁ, VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 MM, FARBA BIELA)
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRIĎRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- POTIAHNUTIE INTERIÉROVÝCH STIEN SIETKOU DO ŠTUK.OMIETKY
- OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETÓNU ,
  (NAPR. LAMBDA YG P2-300, VEĽKOSŤ TVÁRNICE 450X249X499 MM (ŠXVXD),
  POŽIAR. ODOLNOSŤ REIW 180, Ru = 5,42 m2.k/Wm, ¦u = 0,083 W/m.k,
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRIĎRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV V EXTERIÉRI, SPOTREBA 0,15-0,20 kg/m2
- FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ, ŠTUKOVÁ STIERKA
- FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽIVÍC, TEKUTÝ, DVOJNÁSOBNÝ, 0,45 KG/M2

## LEGENDA ZNAČENIA

| | |
|---|---|
| S1 – S2 | ŠACHTOVÁ STENA (NAPR. RIGIPS 3.80.10, OK 12),<br>OSADENÁ NA KOVOVEJ KONŠTRUKCII CW 50, OPLÁŠTENÁ 2X RF 12,5 MM, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE,<br>S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 30 |
| DP | SANITÁRNA DELIACA PRIEČKA Z LAMINOVANÝCH DTD DOSIEK<br>VÝŠKA KABÍNY 2,0 M, VÝŠKA NOŽIČIEK 100 MM, ŠÍRKA KABÍNY PODĽA KÓTOVANIA |
| SP | SANITÁRNA DELIACA PRIEČKA<br>VÝŠKA 1700 MM, VÝŠKA NOŽIČIEK 100 MM |
| OS | PISOÁROVÉ ODDEĽOVACIE STIENKY (NAPR. AQUALINE 004R)<br>1200X600X28 MM S KOTVENÍM NA STENU A PODLAHU POMOCOU NOŽIČKY |
| PK | PREDSADENÁ STENA (NAPR. RIGIPS 3.80 10a),<br>OSADENÁ KA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII CD S NASTAVITEĽNÝM STRMEŇOM, OPLÁŠTENÁ DOSKAMI RIDURIT 20,<br>BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE |
| PV | PODLAHOVÁ VPUSŤ, 150X150 MM, DN 50 (NAPR. HACO) |
| DV | MALÝ NÁKLADNÝ VÝŤAH S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NAKLADACOU PLOCHOU V ÚROVNI PODLAŽIA,<br>POŽIARNA ODOLNOSŤ EW-S/D1 30 S NOSNOSŤOU 100 KG, POHON UMIESTNENÝ V HLAVNEJ ŠACHTE,<br>800X900X1200 MM(ŠXHXV), OBLOŽENIE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY - SADROKARTÓNOVÉ DOSKY 2XRF 12,5, HR. STENY 100 MM,<br>RIGIPS OK 12, POŽIARNA ODOLNOSŤ EI 30 |
| p1 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 3440X1500 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| p2 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 2050X1600 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| p3 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 2400X1250 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| PU | POŽIARNY UZÁVER ( CHARAKTER.VLAST. VIĎ VÝKAZ OKIEN A DVERÍ) |

## POZNÁMKY

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU TOHTO PROJEKTU
- VŠETKY NEZROVNALOSTI JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- VÝŠKOVÉ KÓTY ( V VÝŠKA OTVORU, VÝŠKA PARAPETU) SA VZŤAHUJE KÚ KÓTE ± 0,000 M
- PLOCHY SÚ POČÍTANE Z ROZMEROV MIESTNOSTÍ BEZ UVÁŽENIA HRÚBOK OBKLADOV A OMIETOK
- SKLADBY PODLÁH SÚ UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH REZOCH A TS PROJEKTU

PARÉ Č.:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | Skaya sro. |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | Svinia | k.ú.: Svinia | FORMÁT: 7XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | | DÁTUM: APRÍL 2016 |
| | | | STUPEŇ: RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY: 03/2016 |
| | | | MIERKA: 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | | ARCH. ČÍSLO / ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | PÔDORYS 2.NP | | **ASR/04** |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA, BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

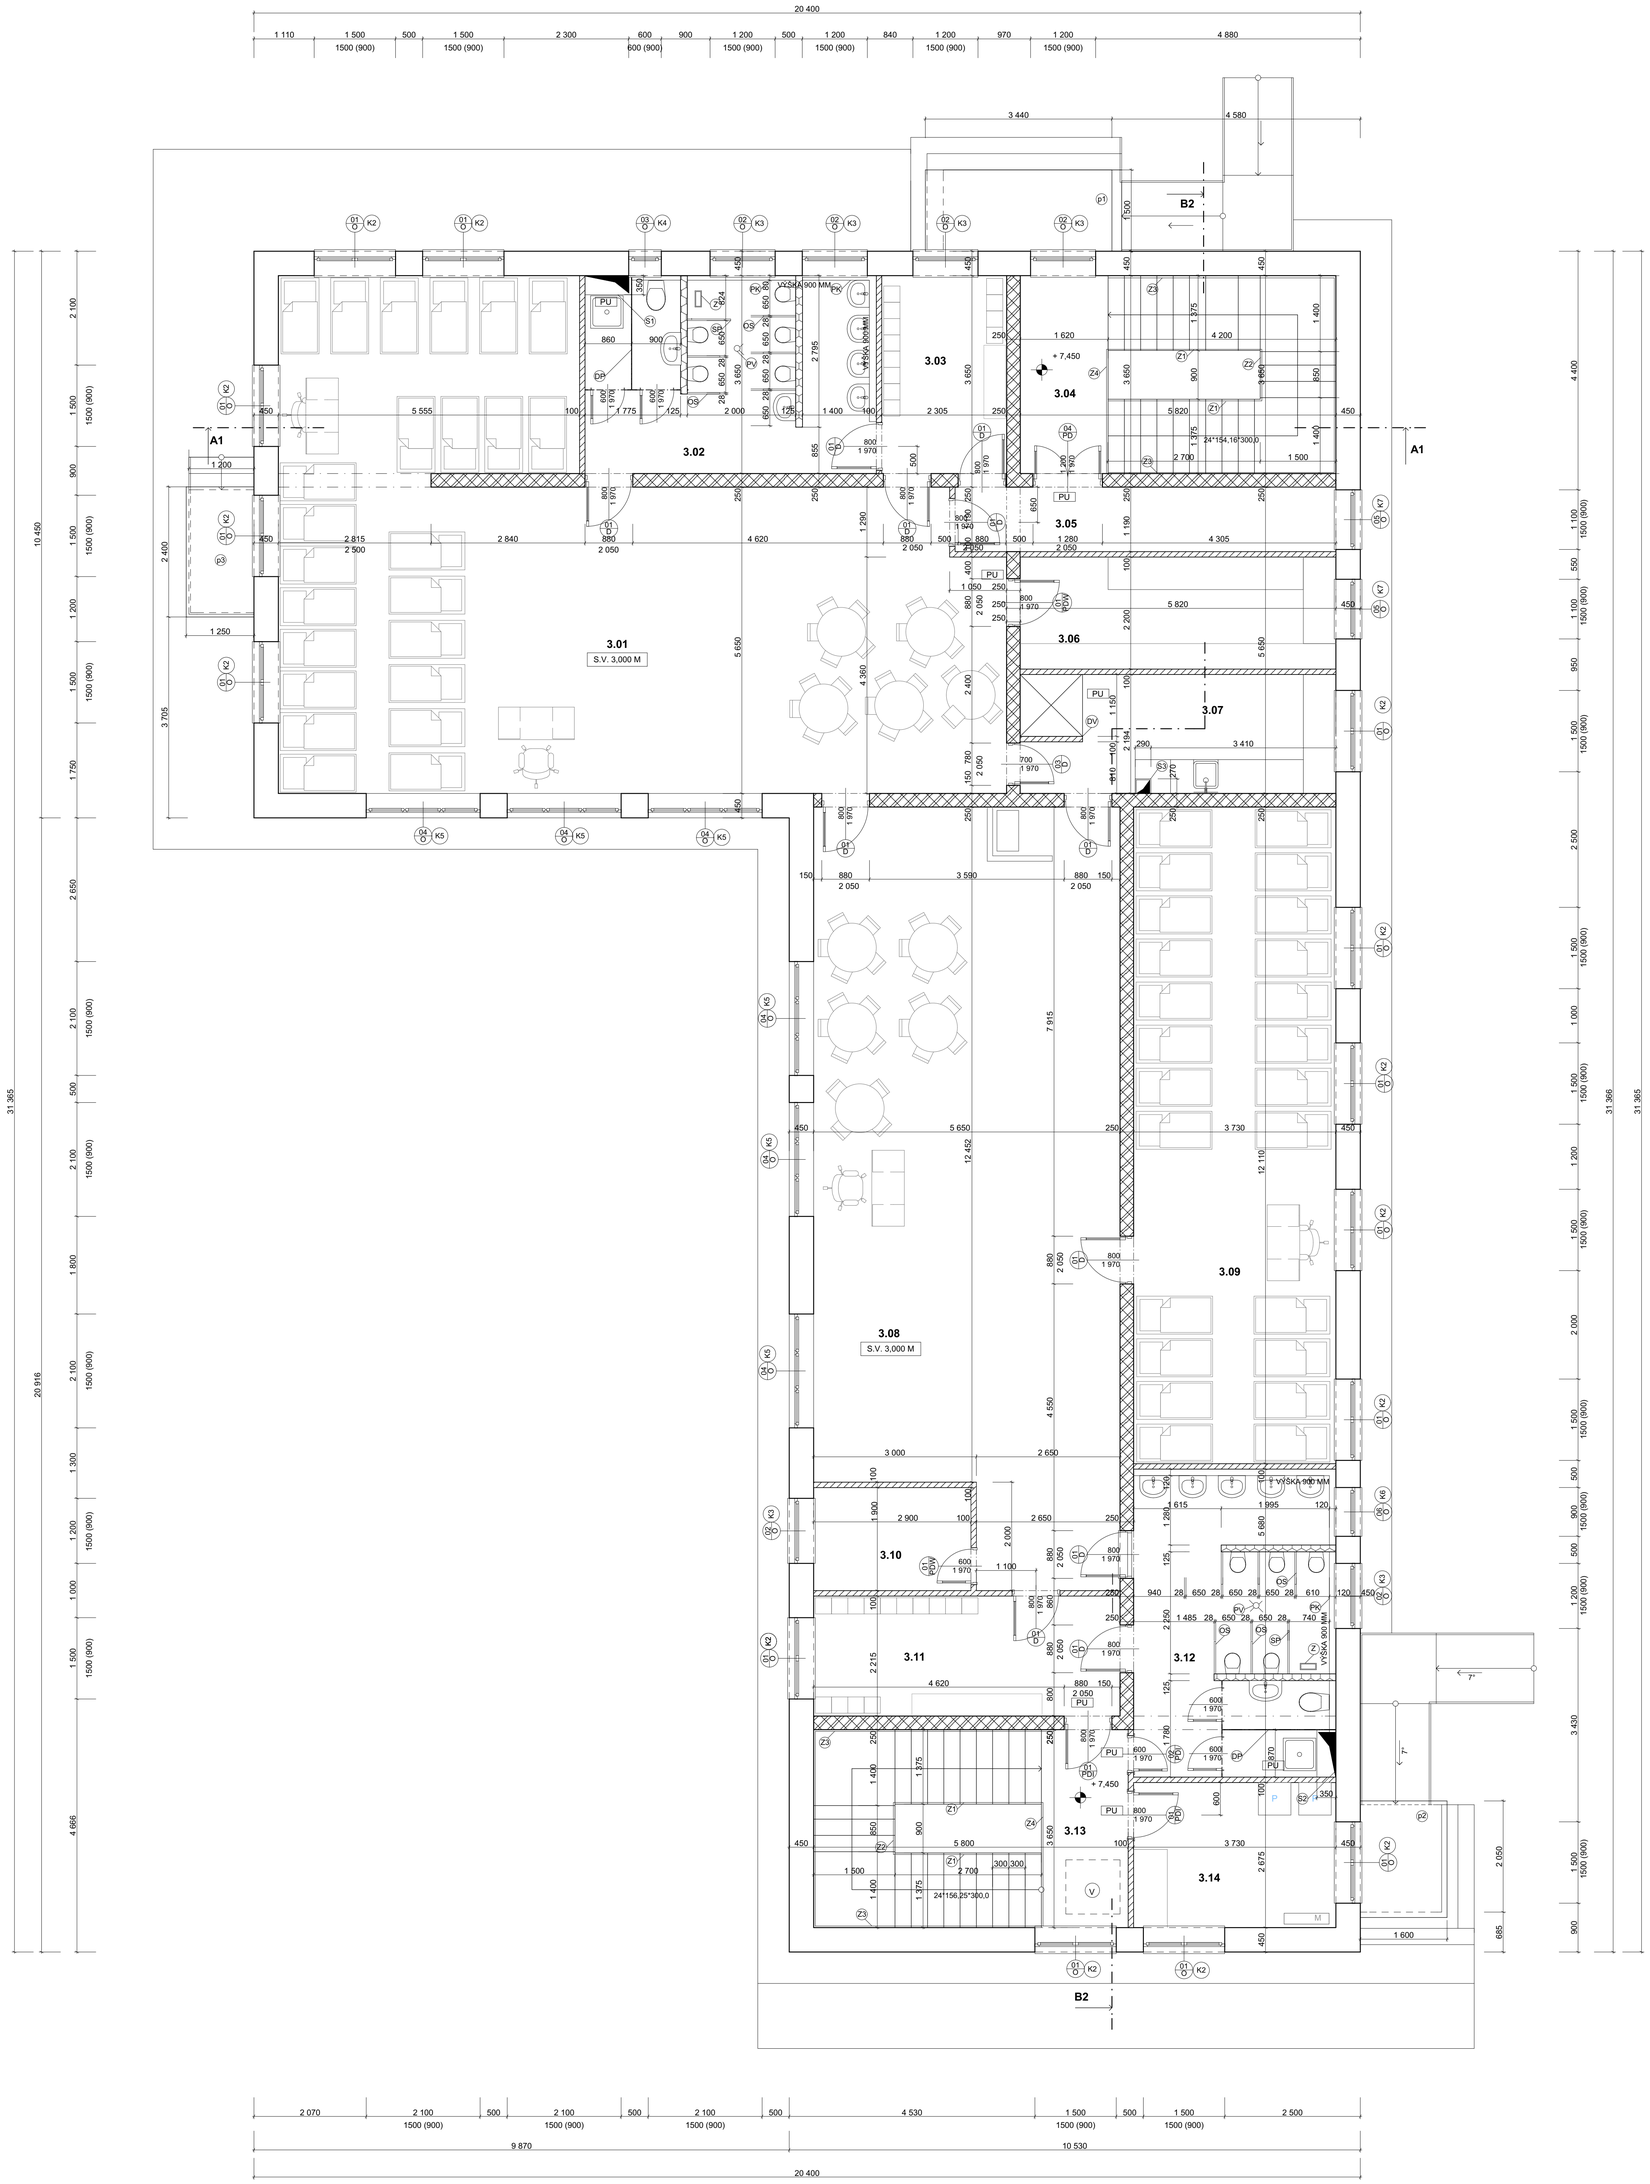


| Tabuľka miestností 3.NP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Č.M. | Účel miestnosti | Plocha (m2) | Povrchová úprava stien - podhľad | Povrchová úprava - podlahy | OZN. | Poznámka |
| 3.01 | Denná miestnosť | 96,05 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlozelená farba) | P5 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.02 | Hygienické zázemie | 19,68 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P7 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 3.03 | Šatňa | 8,41 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.04 | Schodiskový priestor | 21,37 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.05 | Chodba | 8,36 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.06 | Sklad | 12,03 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.07 | Výdaj jedla | 11,35 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.08 | Denná miesnosť | 75,65 | Štuková omietka, biela | Linoelu ( Svetlozelená farba) | P5 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.09 | Spálňa | 45,17 | Štuková omietka, biela | Linoelum ( Svetlozelená farba) | P5 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.10 | Sklad | 5,51 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.11 | Šatňa | 12,51 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.12 | Hygienické zázemie | 20,25 | Štuková omietka, biela | Keramická dlažba | P7 | Ker.obklad do výšky hor. hrany zárubne |
| 3.13 | Schodiskový priestor | 21,18 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlosivá farba) | P6 | Vyťah.sokel z linolea |
| 3.14 | Prácovňa | 9,98 | Štuková omietka, biela | Linoelum (Svetlozelená farba) | P5 | |
| | | **367,50 m²** | | | | |

## LEGENDA MATERIÁLOV

NOVONAVRHOVANÉ OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETÓNU
(NAPR. LAMBDA YQ P2-300), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 450X249X499 MM, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN,
$R_k$ = 5,42 m². k/Wm, $\lambda_k$ = 0,083 W/m.k, MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU YTONG

NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO (NAPR. YTONG P2-500),
VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 250X249X559 MM, TEPELNÝ ODPOR $R_{20(I)}$= 0,085 m.k/W,
POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_k$ = 1,83 m.k./W
MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚLEPIACU MALTU YTONG

NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO (NAPR. YTONG P2-500),
VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 100X249X599 MM, VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw= 37 dB,
POŽIARNA ODOLNOSŤ EIW 120 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_k$ = 0,73 m.k./W
MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚLEPIACU MALTU YTONG

NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM (NAPR. RIGIPS 3.40.03),
ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUKCII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRF 12,5 MM,
S HRÚBKOU IZOLÁCIE 75 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/m³, (NAPR. ISOVER AKUPLAT 10)

NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM DO VLHKÉHO PROSTREDIA (NAPR. RIGIPS 3.40.03),
ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUKCII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRFI 12,5 MM,
S HRÚBKOU IZOLÁCIE 75 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/m³, (NAPR. ISOVER AKUPLAT 10)

NOVONAVRHOVANÁ INŠTALAČNÁ STENA PRE ZAVESENIE ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV,
ULOŽENIE NA VODOROVNOM PROFILE UW, OPLÁŠTENIE DOSKAMI RBI, ZVISLÝ PROFIL CW,
S HRÚBKOU MINERÁLNEJ IZOLÁCIE 100 MM, (NAPR. ISOVER AKUPLAT)

## SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

- INTERIÉROVÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ,
  (JEMNORZNÁ, VELKOSŤ ZRNA 1,5 MM, FARBA BIELA)
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRÍDRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- POTIAHNUTIE INTERIÉROVÝCH STIEN SIEŤKOU DO ŠTUK.OMIETKY
- OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETÓNU,
  (NAPR. LAMBDA YQ P2-300, VELKOSŤ TVÁRNICE 450X249X499 MM (ŠXVD),
  POŽIAR. ODOLNOSŤ REIW 180, Ru = 5,42 m2.k/Wm, $\lambda_U$ = 0,083 W/m.k,
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRÍDRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV V EXTERIÉRI, SPOTREBA 0,15-0,20 kg/m2
- FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ, ŠTUKOVÁ STIERKA
- FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽÍVÍC, TEKUTÝ, DVOJNÁSOBNÝ, 0,45 KG/M2

## LEGENDA ZNAČENIA

| | |
|---|---|
| S1 – S2 | ŠACHTOVÁ STENA (NAPR. RIGIPS 3.80.10, OK 12),<br>OSADENÁ NA KOVOVEJ KONŠTRUKCII CW 50, OPLÁŠTENÁ 2X RF 12,5 MM, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE,<br>S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 30 |
| DP | SANITÁRNA DELIACA PRIEČKA Z LAMINOVANÝCH DTD DOSIEK,<br>VÝŠKA KABÍNY 2,0 M, VÝŠKA NOŽIČIEK 100 MM, ŠÍRKA KABÍNY PODĽA KÓTOVANIA |
| SP | SANITÁRNA DELIACA PRIEČKA<br>VÝŠKA 1700 MM, VÝŠKA NOŽIČIEK 100 MM |
| OS | PISOÁROVÉ ODDEĽOVACIE STIENKY<br>1200X600X28 MM S KOTVENÍM NA STENU A PODLAHU POMOCOU NOŽIČKY |
| PK | PREDSADENÁ STENA (NAPR. RIGIPS 3.80 10a),<br>OSADENÁ KA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII CD S NASTAVITEĽNÝM STRMEŇOM, OPLÁŠTENÁ DOSKAMI RIDURIT 20,<br>BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE |
| PV | PODLAHOVÁ VPUSŤ, 150X150 MM, DN 50 (NAPR. HACO) |
| DV | MALÝ NÁKLADNÝ VÝŤAH S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NAKLADACOU PLOCHOU V ÚROVNI PODLAŽIA,<br>POŽIARNA ODOLNOSŤ EW-S/D1 30 S NOSNOSŤOU 100 KG, POHON UMIESTNENÝ V HLAVNEJ ŠACHTE,<br>800X800X1200 MM(ŠXHXV), OBLOŽENIE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY - SADROKARTÓNOVÉ DOSKYZXRF 12,5,<br>HR. STENY 100 MM, RIGIPS OK 12, POŽIARNA ODOLNOSŤ EI 30 |
| p1 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 3440X1500 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČÍRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| p2 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 2050X1600 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČÍRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| p3 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 2400X1250 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČÍRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| V | VÝLEZ NA STRECHU, ROZMER 1000X1000 MM, MANUÁLNY UHOL 60°, MATERIÁL RÁMU A KRÍDLA EXTRUDOVANÝ<br>TVRDENÉ PVC, VÝŠKA RÁMU 150 MM, OTVÁRANIE NA PLYNOVÝCH RAMENOVÝCH VZPERÁCH,<br>PLAVENÉ VONKAJŠIE SKLO, LAMINOVANÉ VNÚTORNÉ SKLO, $U_{uw}$ - 1,5 M2.KW |
| M | MANGEL, DĽŽKA VALCA 67 CM, OBJEM VODNEJ NÁDRŽKY 1,3 L,<br>CELKOVÝ PRÍKON 2 900 W |
| V | VÝLEZ NA STRECHU, ROZMER 1000X1000 MM, MANUÁLNY UHOL 60°, MATERIÁL RÁMU A KRÍDLA EXTRUDOVANÝ<br>TVRDENÉ PVC, VÝŠKA RÁMU 150 MM, OTVÁRANIE NA PLYNOVÝCH RAMENOVÝCH VZPERÁCH,<br>PLAVENÉ VONKAJŠIE SKLO, LAMINOVANÉ VNÚTORNÉ SKLO, $U_{uw}$ - 1,5 M2.KW |
| PU | POŽIARNY UZÁVER ( CHARAKTER.VLAST. VIĎ VÝKAZ OKIEN A DVERÍ) |

## POZNÁMKY

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU TOHTO PROJEKTU
- VŠETKY NEZROVNALOSTI JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- VÝŠKOVÉ KÓTY ( VÝŠKA OTVORU, VÝŠKA PARAPETU) SA VZŤAHUJE KU KÓTE ± 0,000 M
- PLOCHY SÚ POČÍTANE Z ROZMEROV MIESTNOSTÍ BEZ UVÁŽENIA HRÚBOK OBKLADOV A OMIETOK
- SKLADBY PODLÁH SÚ UVEDENÉ V JEDNOTLIVÝCH REZOCH
- PRESTUPY PRE BLIŽŠIU ŠPECIFIKÁCIU VZT VIĎ. ČASŤ VZDUCHOTECHNIKA

PARÉ Č.:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | Skaya sro. management services | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | Svinia / k.ú.: Svinia | FORMÁT | 7XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | DÁTUM | APRÍL 2016 |
| | | STUPEŇ | RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 / ČÍSLO ZÁKAZKY | 03/2016 |
| | | MIERKA | 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | ARCH. ČÍSLO | ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | PÔDORYS 3.NP | | **ASR/05** |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPĺŇKY, PREKREslOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

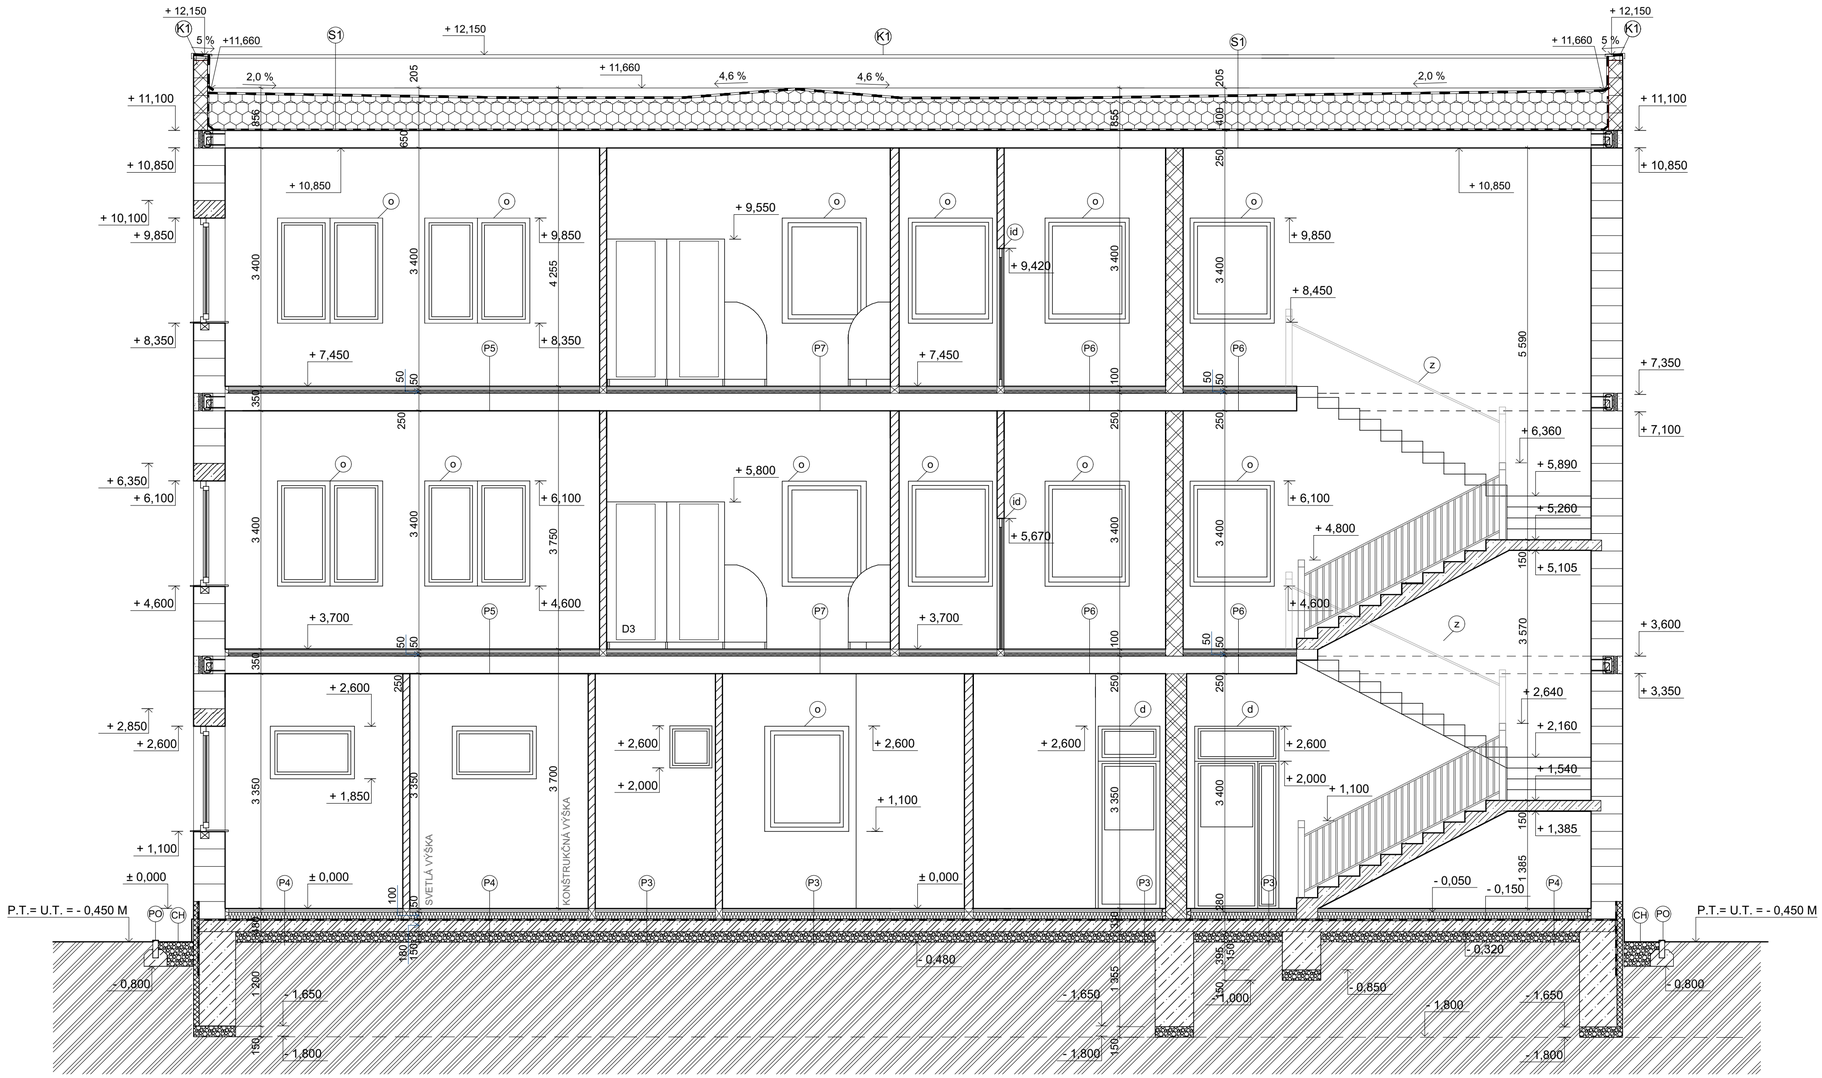


## LEGENDA MATERIÁLOV

NOVONAVRHOVANÉ OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETÓNU (NAPR. LAMBDA YQ P2-300), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 450X249X499 MM, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN,$R_w$ = 5,42 $m^2$.k/W/m, $l_u$ = 0,083 W/m.k, MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU YTONG

NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO (NAPR. YTONG P2-500), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 250X249X559 MM, TEPELNÝ ODPOR $R_{DRY}$= 0,085 m.k/W, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_w$ = 1,83 m.k./W MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚLEPIACU MALTU YTONG

NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO (NAPR. POROTHERM 30 PROFI), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 250X300X249 MM, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_w$ = 1,97 m.k./W MUROVANÉ NA MALTU POROTHERM PROFI

NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO (NAPR. YTONG P2-500), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 100X249X599 MM, VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw = 37 dB, POŽIARNA ODOLNOSŤ EIW 120 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_w$ = 0,73 m.k./W MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚLEPIACU MALTU YTONG

NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM (NAPR. RIGIPS 3.40.03), ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUCKII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRF 12,5 MM, S HRÚBKOU IZOLÁCIE 100 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/$m^3$,

NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM DO VLHKÉHO PROSTREDIA (NAPR. RIGIPS 3.40.03), ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUCKII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRF1 12,5 MM, S HRÚBKOU IZOLÁCIE 100 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/$m^3$

NOVONAVRHOVANÁ INŠTALAČNÁ STENA PRE ZAVESENIE ZARIAĎOVACÍ PREDMETOV, ULOŽENÉ NA VODOROVNOM PROFILE UW, OPLÁŠTENIE DOSKAMI RBI, ZVISLÝ PROFIL CW, S HRÚBKOU MINERÁLNEJ IZOLÁCIE 100 MM

## SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

- INTERIÉROVÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ, (JEMNOZRNÁ, VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 MM, FARBA BIELA)
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRÍDRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- POTIAHNUTIE INTERIÉROVÝCH STIEN SIEŤKOU DO ŠTUK.OMIETKY
- OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETÓNU, (NAPR. LAMBDA YQ P2-300, VEĽKOSŤ TVÁRNICE 450X249X499 MM (ŠXVD), POŽIAR. ODOLNOSŤ REIW 180, $R_w$ = 5,42 $m^2$.k/W/m, $l_u$ = 0,083 W/m.k,
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRÍDRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV V EXTERIÉRI, SPOTREBA 0,15-0,20 kg/$m^2$
- FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA
- FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽIVÍC, TEKUTÝ, DVOJNÁSOBNÝ, 0,45 KG/M2

## LEGENDA ZNAČENIA

- CH — OKAPOVÝ CHODÍK ZO ŠTRKU ( ŠÍRKA 500 MM, RIEČNY ŠTRK FR. 32- 64 MM)
- PO — BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK (80X500X250 MM)
- o — NOVONAVRHOVANÉ OKENNÉ PROFILY, ŠESŤ KOMOROVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO, KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_f$ < 1,0 W/$m^2$.k, $U_g$ < 0,51 W/$m^2$.k,FARBA BIELA
- d — NOVONAVRHOVANÉ EXTERIÉROVE DVERE, ŠESŤ KOMOROVÉ, KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_f$ < 1,0 W/$m^2$.k, ŠESŤKOMOROVÉ, BEZBARIÉROVÝ PRAH DIN 18024, VÝŠKA 20 MM, IZOLAČNÉ TROJSKLO, FARBA BIELA
- id — NOVONAVRHOVANÉ INTERIÉROVÉ DVERE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, FARBA ORECH DIJON
- z — NOVONAVRHOVANÉ INTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE, VÝŠKA ZÁBRADLIA 900, MATERIÁL - DREVO, VERTIKÁLNE ROZDELENIE DREVENÝMI DOSKAMII, KOTVENÉ DO SCHODISKOVÝCH STUPŇA A OBVODOVEJ STENY, VERTIKÁLNE ROZDELENIE KAŽDÝCH 80 MM

## SKLADBY PODLÁH

**P1**
- NOVONAVRHOVANÁ PVC PODLAHA, l = 0,10 W/m.k,
- SVETLOZELENÁ FARBA, KROČAJOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ 14 DB
- UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, l = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM,
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2, HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

**P2**
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - NOVONAVRHOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, 30x30 CM, MATNÝ POVRCHY, PROTIŠMYK R10,
- FLEXIBILNÝ LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, l = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2. HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

**P3**
- NOVONAVRHOVANÁ PVC PODLAHA,l = 0,10 W/m.k,
- TYP SVETLOSIVÁ FARBA, KROČAJOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ 14 DB
- UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, l = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2, HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

**P4**
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - NOVONAVRHOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, 30x30 CM, MATNÝ POVRCHY, PROTIŠMYK R10
- FLEXIBILNÝ LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, l = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2. HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

**P5**
- NOVONAVRHOVANÁ PVC PODLAHA ,l = 0,10 W/m.k,
- SVETLOZELENÁ FARBA, KROČAJOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ 14 DB
- UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA (NAPR. PE FÓLIA)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA ZVÝŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI, l = 0,038 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ A1, R = 1,25 $m^2$.k/W, HR. 50 MM
- NADBETONÁVKA Z BETÓNU C20/25HR. 50 MM
- MONTOVANÝ STROP ZO STROPNÝCH VLOŽIEK S ROZMERMI 249X200X599 MM, R = 0,80 $m^2$.k/W, $R'_w$ = 52 dB, STREDNÁ HODNOTA OBJEMOVEJ HMOTNOSTI 500 kg/$m^3$, (NAPR. YTONG KLASIK)

**P6**
- NOVONAVRHOVANÁ PVC PODLAHA, l = 0,10 W/m.k,
- SVETLOSIVÁ FARBA, KROČAJOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ 14 DB
- UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA (NAPR. PE FÓLIA)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA ZVÝŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI, l = 0,038 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ A1, R = 1,25 $m^2$.k/W, HR. 50 MM
- NADBETONÁVKA Z BETÓNU C20/25HR. 50 MM
- MONTOVANÝ STROP ZO STROPNÝCH VLOŽIEK S ROZMERMI 249X200X599 MM, R = 0,80 $m^2$.k/W, $R'_w$ = 52 dB, STREDNÁ HODNOTA OBJEMOVEJ HMOTNOSTI 500 kg/$m^3$, (NAPR. YTONG KLASIK)

**P7**
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - NOVONAVRHOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, 30x30 CM, MATNÝ POVRCHY, PROTIŠMYK R10
- FLEXIBILNÝ LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA (NAPR. PE FÓLIA)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA ZVÝŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI, l = 0,038 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ A1, R = 1,25 $m^2$.k/W, HR. 50 MM
- NADBETONÁVKA Z BETÓNU C20/25HR. 50 MM
- MONTOVANÝ STROP ZO STROPNÝCH VLOŽIEK S ROZMERMI 249X200X599 MM, R = 0,80 $m^2$.k/W, $R'_w$ = 52 dB, STREDNÁ HODNOTA OBJEMOVEJ HMOTNOSTI 500 kg/$m^3$, (NAPR. YTONG KLASIK)

## SKLADBA PLOCHEJ STRECHY

**S1**
- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÝ FÓLIA, HR. 1,5 MM ;
- (POLYESTEROVÁ TKANINA VYSTUŽENÁ, VIACVRSTVOVÁ SYNTETICKÁ
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE PLOYVINYLCHLORIDU )
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - SPÁDOVÉ DOSKY NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU SPÁD 170 - 10 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU S HR. 400 MM ( 2 x 150 MM+100 MM )
- PAROTESNÁ ZÁBRANA ( NA BÁZE PE S HR. 0,15 MM )
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA - MONTOVANÝ STROP ( NAPR. YTONG KLASIK ) S HR. 250 MM

## SKLADBA EXTERIÉROVÉHO CHODNÍKA

**CH**
- EXTERIÉROVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA,
- HR.DLAŽBY 60 MM, SIVÁ FARBA
- ÚLOŽNÁ VRSTVA, HR. 4-8 MM, HR. 30 MM
- DRTENÉ KAMENIVO, 8-16 MM, HR. 150 MM
- DRTENÉ KAMENIVO, 16-32 MM, HR. 100 MM
- RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKY
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU TOHTO PROJEKTU
- VŠETKY NEZROVNALOSTI JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- VÝŠKOVÉ KÓTY ( VÝŠKA OTVORU, VÝŠKA PARAPETU) SA VZŤAHUJE KU KÓTE ± 0,000 M
- STROP NAD KUCHYŇOU NATRIEŤ NÁTERMI PROTI NASIAKAVOSTI

PARÉ Č.:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | Svinia | k.ú.: Svinia | FORMÁT 7XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | | DÁTUM APRÍL 2016 |
| | | | STUPEŇ RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY 03/2016 |
| | | | MIERKA 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | | ARCH. ČÍSLO / ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | REZ A-A | | ASR/06 |

Skaya s.r.o. management stavieb

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

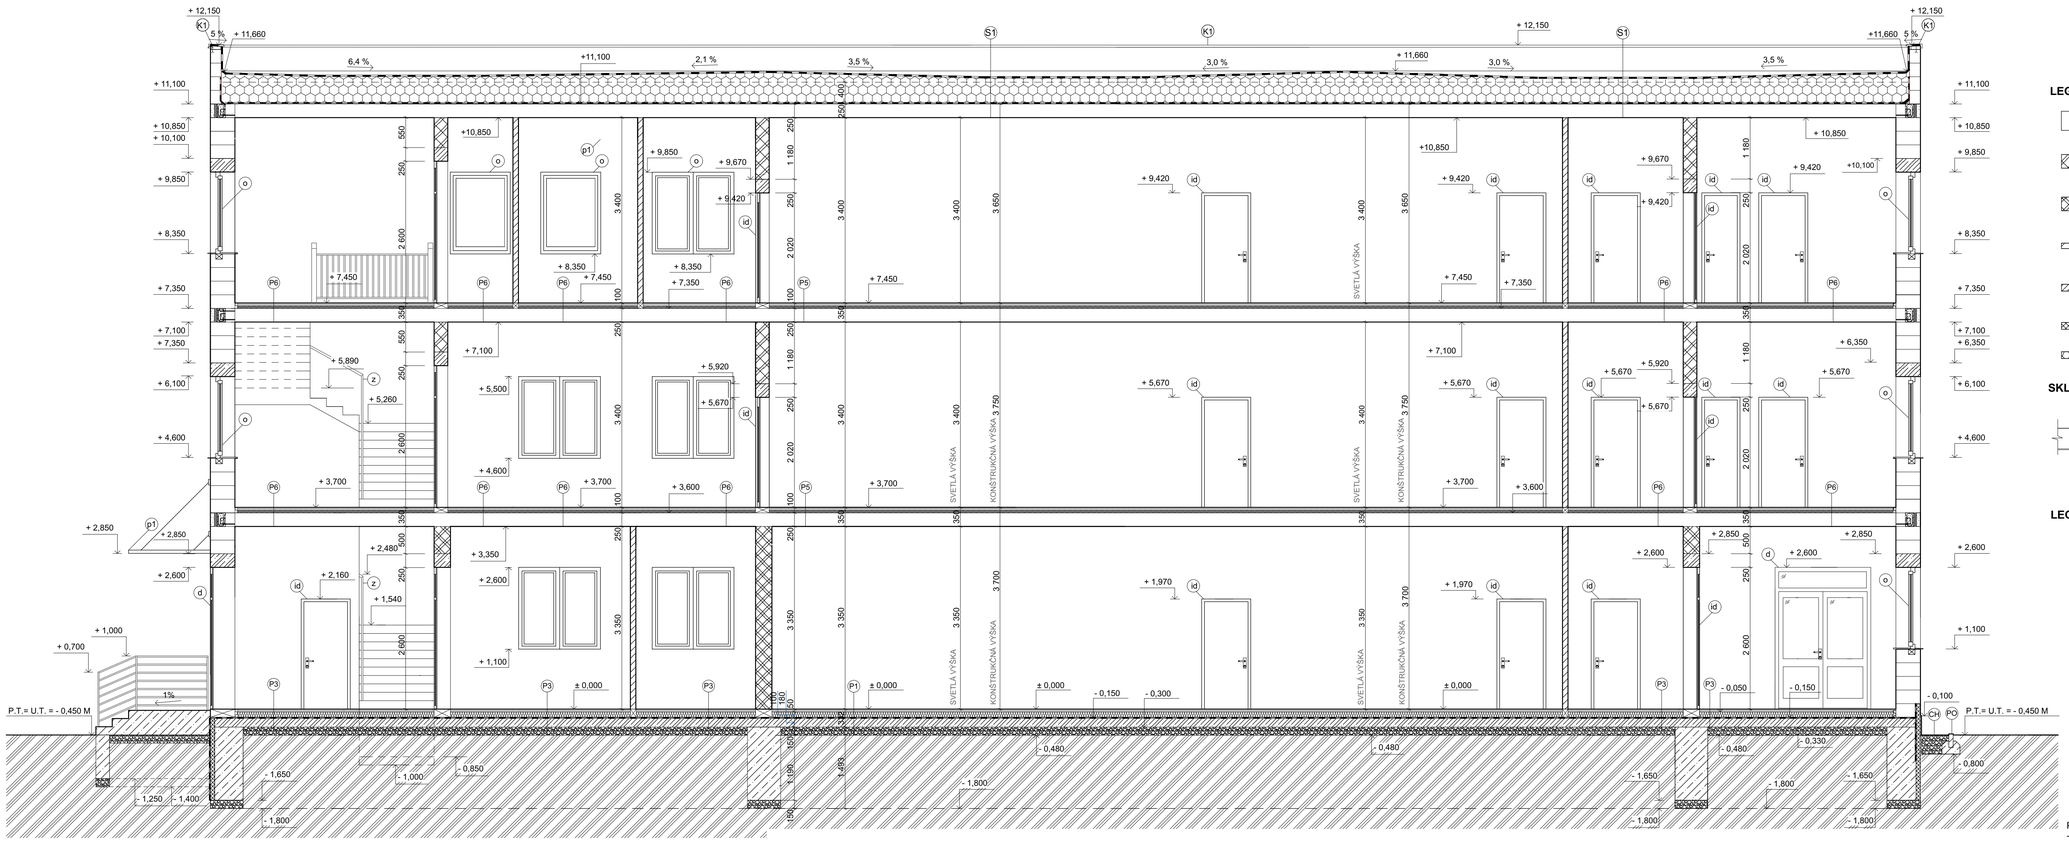


## LEGENDA MATERIÁLOV

- NOVONAVRHOVANÉ OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETÓNU (NAPR. LAMBDA YQ P2-300), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 450X249X499 MM, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN,$R_k$ = 5,42 $m^2$.k/Wm, $\lambda_d$ = 0,083 W/m.k, MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU YTONG
- NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO (NAPR. YTONG P2-500), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 250X249X599 MM, TEPELNÝ ODPOR $R_{odp}$= 0,085 m.k/W, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_k$ = 1,83 m.k./W MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚLEPIACU MALTU YTONG
- NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO (NAPR. POROTHERM 30 PROFI), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 250X300X249 MM, POŽIARNA ODOLNOSŤ REIW 180 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_k$ = 1,97 m.k./W MUROVANÉ NA MALTU POROTHERM PROFI
- NOVONAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO (NAPR. YTONG P2-500), VÝROBNÝ ROZMER TVÁRNICE 100X249X599 MM, VZDUCHOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ Rw= 37 dB, POŽIARNA ODOLNOSŤ EIW 120 MIN, VÝPOČTOVÁ HODNOTA TEP.ODPORU $R_k$ = 0,73 m.k./W MUROVANÉ NA TENKOVRSTVOVÚLEPIACU MALTU YTONG
- NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM (NAPR. RIGIPS 3.40.03), ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUCKII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRF 12,5 MM, S HRÚBKOU IZOLÁCIE 100 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/$m^3$
- NOVONAVRHOVANÁ VNÚTORNÁ PRIEČKA S JEDNODUCHÝM OPLÁŠTENÍM DO VLHKÉHO PROSTREDIA (NAPR. RIGIPS 3.40.03), ULOŽENIE NA KOVOVOVEJ KONŠTRUCKII CW 100, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1XRFI 12,5 MM, S HRÚBKOU IZOLÁCIE 100 MM S MIN. OBJEMOVOU HMOTNOSTOU 15 kg/$m^3$
- NOVONAVRHOVANÁ INŠTALAČNÁ STENA PRE ZAVESENIE ZARIAĎOVACÍCI PREDMETOV, ULOŽENÉ NA VODOROVNOM PROFILE UW, OPLÁŠTENIE DOSKAMI RBI, ZVISLÝ PROFIL CW, S HRÚBKOU MINERÁLNEJ IZOLÁCIE 100 MM

## SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

- INTERIÉROVÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ, (JEMNORZNÁ, VELKOSŤ ZRNA 1,5 MM, FARBA BIELA)
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRÍDRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- POTIAHNUTIE INTERIÉROVÝCH STIEN SIEŤKOU DO ŠTUK.OMIETKY
- OBVODOVÉ MURIVO Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETÓNU, (NAPR. LAMBDA YQ P2-300, VELKOSŤ TVÁRNICE 450X249X499 MM (ŠXVD), POŽIAR. ODOLNOSŤ REIW 180, $R_k$ = 5,42 $m^2$.k/Wm, $\lambda_d$ = 0,083 W/m.k,
- PODKLADNÝ NÁTER NA ZVÝŠENIE PRÍDRŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV V EXTERIÉRI, SPOTREBA 0,15-0,20 kg/$m^2$
- FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA
- FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽIVÍC, TEKUTÝ, DVOJNÁSOBNÝ, 0,45 KG/M2

## LEGENDA ZNAČENIA

- CH — OKAPOVÝ CHODÍK ZO ŠTRKU ( ŠÍRKA 500 MM, RIEČNY ŠTRK FR. 32- 64 MM)
- PO — BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK ( 80X500X250 MM)
- o — NOVONAVRHOVANÉ OKENNÉ PROFILY, ŠESŤ KOMOROVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO, KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_k$ < 1,00 W/$m^2$.k, FARBA RÁMU -BIELA
- d — NOVONAVRHOVANÉ EXTERIÉROVÉ DVERE, ŠESŤ KOMOROVÉ, KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_k$ < 1,00 W/$m^2$.k, ŠESŤKOMOROVÉ, BEZBARIÉROVÝ PRAH DIN 18024, VÝŠKA 20 MM, IZOLAČNÉ TROJSKLO FARBA RÁMU -BIELA
- id — NOVONAVRHOVANÉ INTERIÉROVÉ DVERE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, FARBA ORECH DIJON
- z — NOVONAVRHOVANÉ INTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE, VÝŠKA ZÁBRADLIA 1000, MATERIÁL - DREVO, VERTIKÁLNE ROZDELENIE DREVENÝMI DOSKAMI, KOTVENÉ DO SCHODISKOVÝCH STUPŇA A OBVODOVEJ STENY, VERTIKÁLNE ROZDELENIE KAŽDÝCH 80 MM
- p1 — EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA ROZMER STRIEŽKY 3440X1500 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM, PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH

POZNÁMKY
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU TOHTO PROJEKTU
- VŠETKY NEZROVNALOSTI JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- VÝŠKOVÉ KÓTY ( VÝŠKA OTVORU, VÝŠKA PARAPETU) SA VZŤAHUJE KU KÓTE ± 0,000 M
- POD ŠTRK V OKAPOVOM CHODNÍKU VLOŽIŤ FÓLIU PROTI PRERASTANIU TRÁVY

PARÉ Č.:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

## SKLADBY PODLÁH

**P1**
- NOVONAVRHOVANÁ PVC PODLAHA,$\lambda$ = 0,10 W/m.k, SVETLOZELENÁ FARBA, KROČAJOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ 14 DB
- UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, $\lambda$ = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM.
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2, HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

**P2**
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - NOVONAVRHOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, 30x30 CM, MATNÝ POVRCHY, PROTIŠMYK R10,
- FLEXIBILNÝ LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, $\lambda$ = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E. HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2. HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

**P3**
- NOVONAVRHOVANÁ PVC PODLAHA,$\lambda$ = 0,10 W/m.k, TYP SVETLOSIVÁ FARBA, KROČAJOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ 14 DB
- UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, $\lambda$ = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E. HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2. HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

**P4**
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - NOVONAVRHOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, 30x30 CM, MATNÝ POVRCHY, PROTIŠMYK R10
- FLEXIBILNÝ LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÁ MAZANINA, HR. 50 MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA, HR. 06 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN, $\lambda$ = 0,031 W/m.k, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HRÚBKA 100 MM
- HYDROIZOLÁCIA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S PROTIRADÓNOVÝM OCHRANNÝMI VLASTNOSŤAMI, S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENNEJ TKANINY, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ E, HR. 4 MM
- ZÁKLADOVÁ DOSKA - BETÓN STN- 206-1 - C 16/20 - XC1 - Cl 1,0 - $D_{max}$ 32 - S2. HR. 180 MM
- ŠTRK, FR. 32-64 MM, HR. 150 MM
- RASTLÝ TERÉN

**P5**
- NOVONAVRHOVANÁ PVC PODLAHA ,$\lambda$ = 0,10 W/m.k, SVETLOZELENÁ FARBA, KROČAJOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ 14 DB
- UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA (NAPR. PE FÓLIA)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA ZVÝŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI, $\lambda$ = 0,038 W/m.k,
- TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ A1, R = 1,25 $m^2$.k/W, HR. 50 MM
- NADBETÓNAVKA Z BETÓNU C20/25HR. 50 MM
- MONTOVANÝ STROP ZO STROPNÝCH VLOŽIEK S ROZMERMI 249X200X599 MM, R = 0,80 $m^2$.k/W, $R_w$ = 52 dB, STREDNÁ HODNOTA OBJEMOVEJ HMOTNOSTI 500 kg/$m^3$, (NAPR. YTONG KLASIK)

**P6**
- NOVONAVRHOVANÁ PVC PODLAHA,$\lambda$ = 0,10 W/m.k, SVETLOSIVÁ FARBA, KROČAJOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ 14 DB
- UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA (NAPR. PE FÓLIA)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA ZVÝŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI, $\lambda$ = 0,038 W/m.k,
- TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ A1, R = 1,25 $m^2$.k/W, HR. 50 MM
- NADBETÓNAVKA Z BETÓNU C20/25HR. 50 MM
- MONTOVANÝ STROP ZO STROPNÝCH VLOŽIEK S ROZMERMI 249X200X599 MM, R = 0,80 $m^2$.k/W, $R_w$ = 52 dB, STREDNÁ HODNOTA OBJEMOVEJ HMOTNOSTI 500 kg/$m^3$, (NAPR. YTONG KLASIK)

**P7**
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - NOVONAVRHOVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, 30x30 CM, MATNÝ POVRCHY, PROTIŠMYK R10
- FLEXIBILNÝ LEPIACI TMEL
- BETÓNOVÁ MAZANINA
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA (NAPR. PE FÓLIA)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA ZVÝŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI, $\lambda$ = 0,038 W/m.k,
- TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ A1, R = 1,25 $m^2$.k/W, HR. 50 MM
- NADBETONÁVKA Z BETÓNU C20/25HR. 50 MM
- MONTOVANÝ STROP ZO STROPNÝCH VLOŽIEK S ROZMERMI 249X200X599 MM, R = 0,80 $m^2$.k/W, $R_w$ = 52 dB,
- STREDNÁ HODNOTA OBJEMOVEJ HMOTNOSTI 500 kg/$m^3$, (NAPR. YTONG KLASIK)

## SKLADBA EXTERIÉROVÉHO CHODNÍKA

**CH**
- EXTERIÉROVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, HR.DLAŽBY 60 MM, SIVÁ FARBA
- ÚLOŽNÁ VRSTVA, HR. 4-8 MM, HR. 30 MM
- DRTENÉ KAMENIVO, 8-16 MM, HR. 150 MM
- DRTENÉ KAMENIVO, 16-32 MM, HR. 100 MM
- RASTLÝ TERÉN

## SKLADBA PLOCHEJ STREHY

**S1**
- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÝ FÓLIA ( HR. 1,5 MM ;
- POLYESTEROVÁ TKANINA VYSTUŽENÁ, VIACVRSTVÁ SYNTETICKÁ
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE POLYVINYLCHLORIDU )
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - SPÁDOVÉ DOSKY NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU SPÁD 170 - 10 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU S HR. 400 MM ( 2 x 150 MM+100 MM )
- PAROTESNÁ ZÁBRANA ( NA BÁZE PE S HR. 0,15 MM )
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA - MONTOVANÝ STROP ( NAPR. YTONG KLASIK ) S HR. 250 MM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | | | | Skaya s.r.o. Pavol Dušík Skaya | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | | | | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | | | | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | | | | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | | | | | |
| MIESTO STAVBY : | Svinia | k.ú.: Svinia | | | | FORMÁT | 7XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | | | | | DÁTUM | APRÍL 2016 |
| | | | | | | STUPEŇ | RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY | 1 | 2 | 6 | 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY 03/2016 |
| | | | | | | MIERKA | 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | | | | | ARCH. ČÍSLO | ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | REZ B-B | | | | | | ASR/07 |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

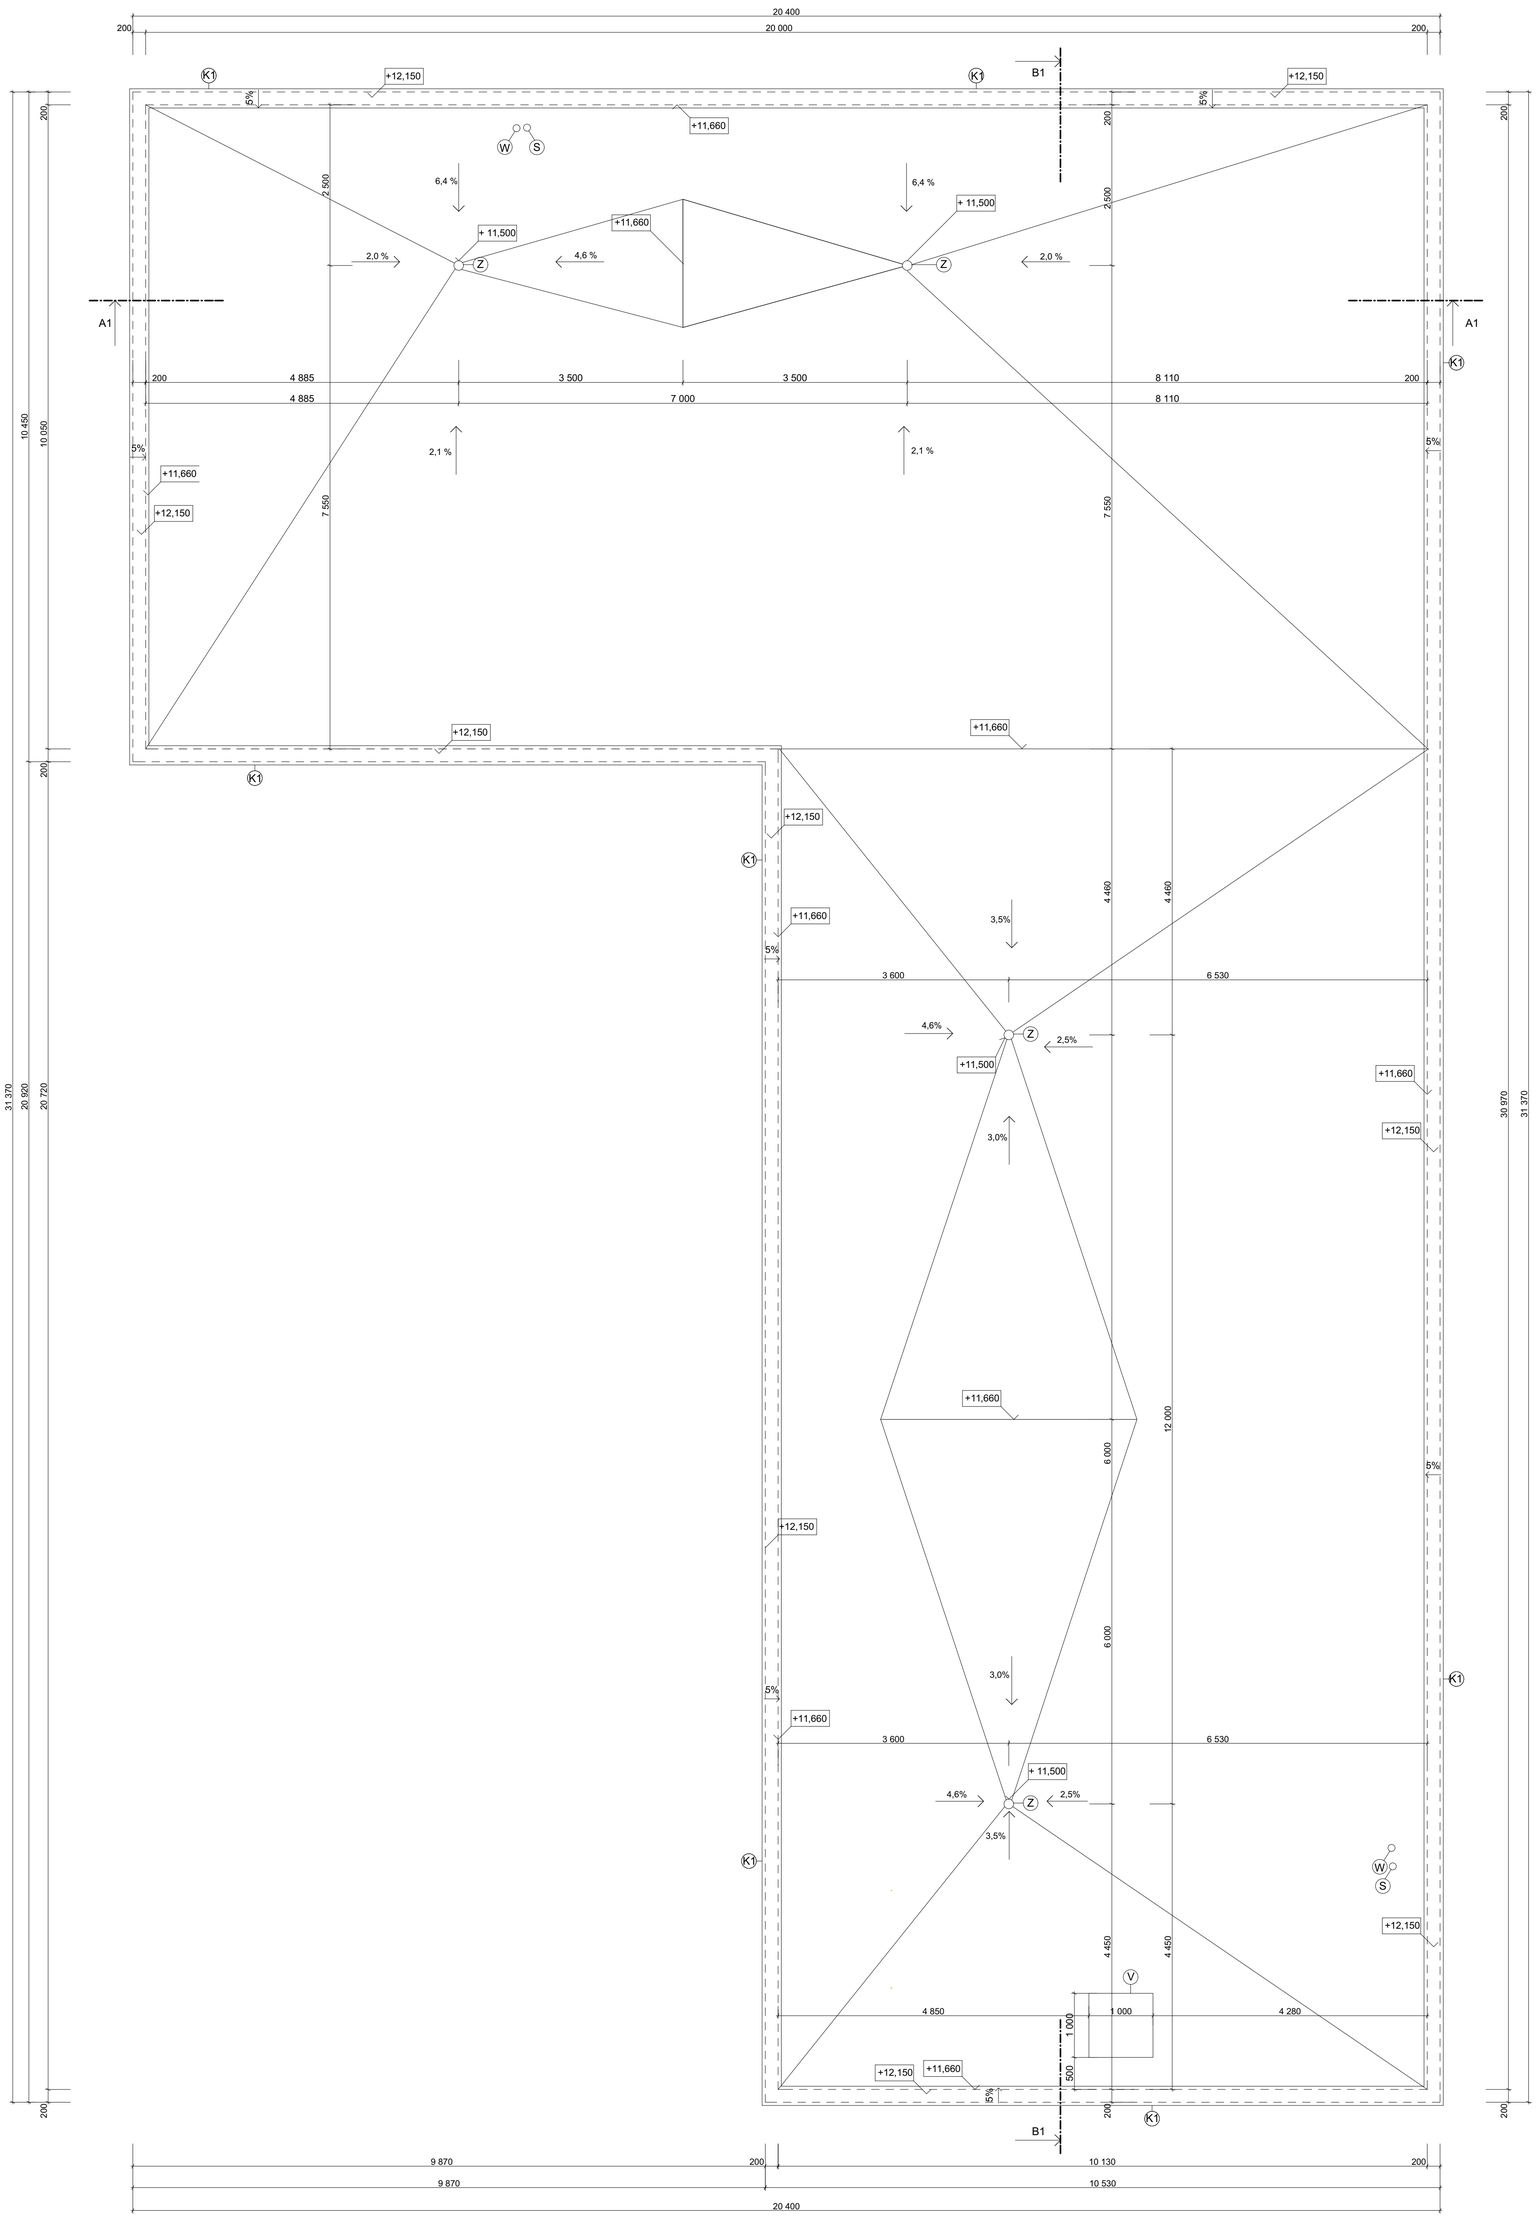


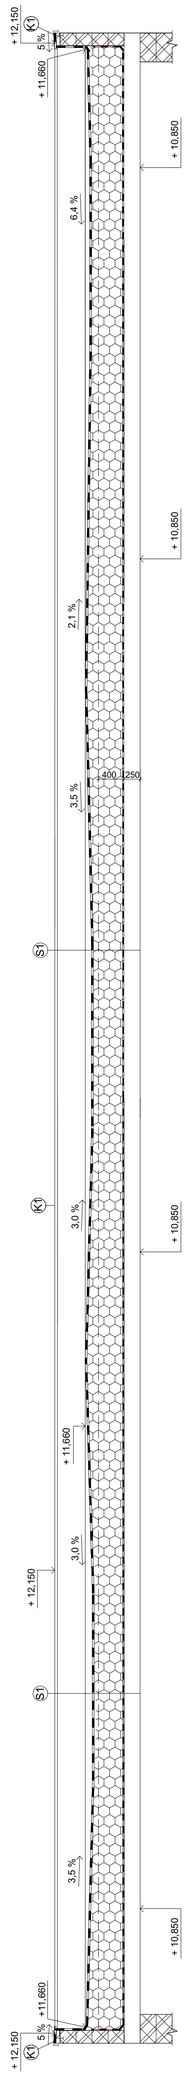


REZ A1-A1

## SKLADBA PLOCHEJ STRECHY

S1

- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÝ FÓLIA ( HR. 1,5 MM ;
- POLYESTEROVÁ TKANINA VYSTUŽENÁ, VIACVRSTVÁ SYNTETICKÁ
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE POLYVINYLCHLORIDU )
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - SPÁDOVÉ DOSKY NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
- SPÁD 170 - 10 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
- S HR. 400 MM ( 2 x 150 MM+100 MM )
- PAROTESNÁ ZÁBRANA ( NA BÁZE PE S HR. 0,15 MM )
- STROPNÁ KONŠTRUKCIA - MONTOVANÝ STROP ( NAPR. YTONG KLASIK ) S HR. 250 MM

## LEGENDA ZNAČENIA

- Z — STREŠNÝ VPUST ZVISLÝ ( NAPR. PVC S Ø 140 MM )
- W — ODVETRANIE HYGIENICKÝCH PRIESTOROV ( VETRACIA HLAVICA HL810 DN 110 )
- S — ODVETRANIE ŠACHTY S FILTROM NA PACHY ( NAPR. VENTILAČNÉ TURBÍNY - Ø TURBÍNY 356 MM )
- V — VÝLEZ NA STRECHU, ROZMER 1000X1000 MM, MANUÁLNY UHOL 60°, MATERIÁL RÁMU A KRÍDLA EXTRUDOVANÝ TVRDENÉ PVC, VÝŠKA RÁMU 150 MM, OTVÁRANIE NA PLYNOVÝCH RAMENOVÝCH VZPERÁCH, PLAVENÉ VONKAJŠIE SKLO, LAMINOVANÉ VNÚTORNÉ SKLO, $U_w$ = 1,5 M2.K/W
- K1 — KLAMPIARSKY VÝROBOK - OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU S HR. 12 MM, ROZVINUTÁ DĽŽKA 400 MM

## POZNÁMKY

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU TOHTO PROJEKTU
- VŠETKY NEZROVNALOSTI JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- VÝŠKOVÉ KÓTY ( VÝŠKA OTVORU, VÝŠKA PARAPETU) SA VZŤAHUJE KU KÓTE ± 0,000 M

PARÉ Č.:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

## REZ A2-A2

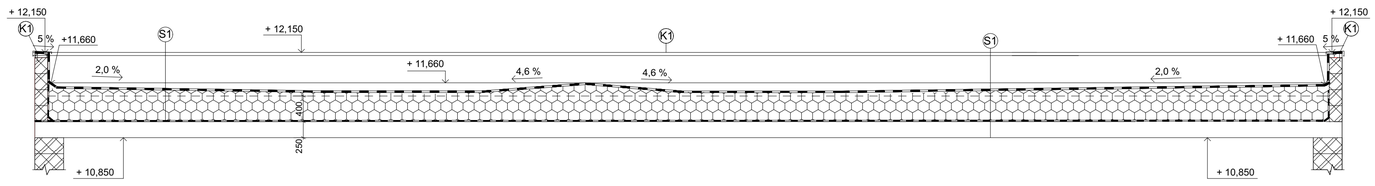


| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | Skaya sro. manažment stavieb | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | Svinia — k.ú.: Svinia | FORMÁT | 7XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | DÁTUM | APRÍL 2016 |
| | | STUPEŇ | RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA — KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY | 03/2016 |
| | | MIERKA | 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | ARCH. ČÍSLO | ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | PÔDORYS PLOCHEJ STRECHY | | ASR/08 |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPĺNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

## SEVEROVÝZÁPADNÝ POHĽAD

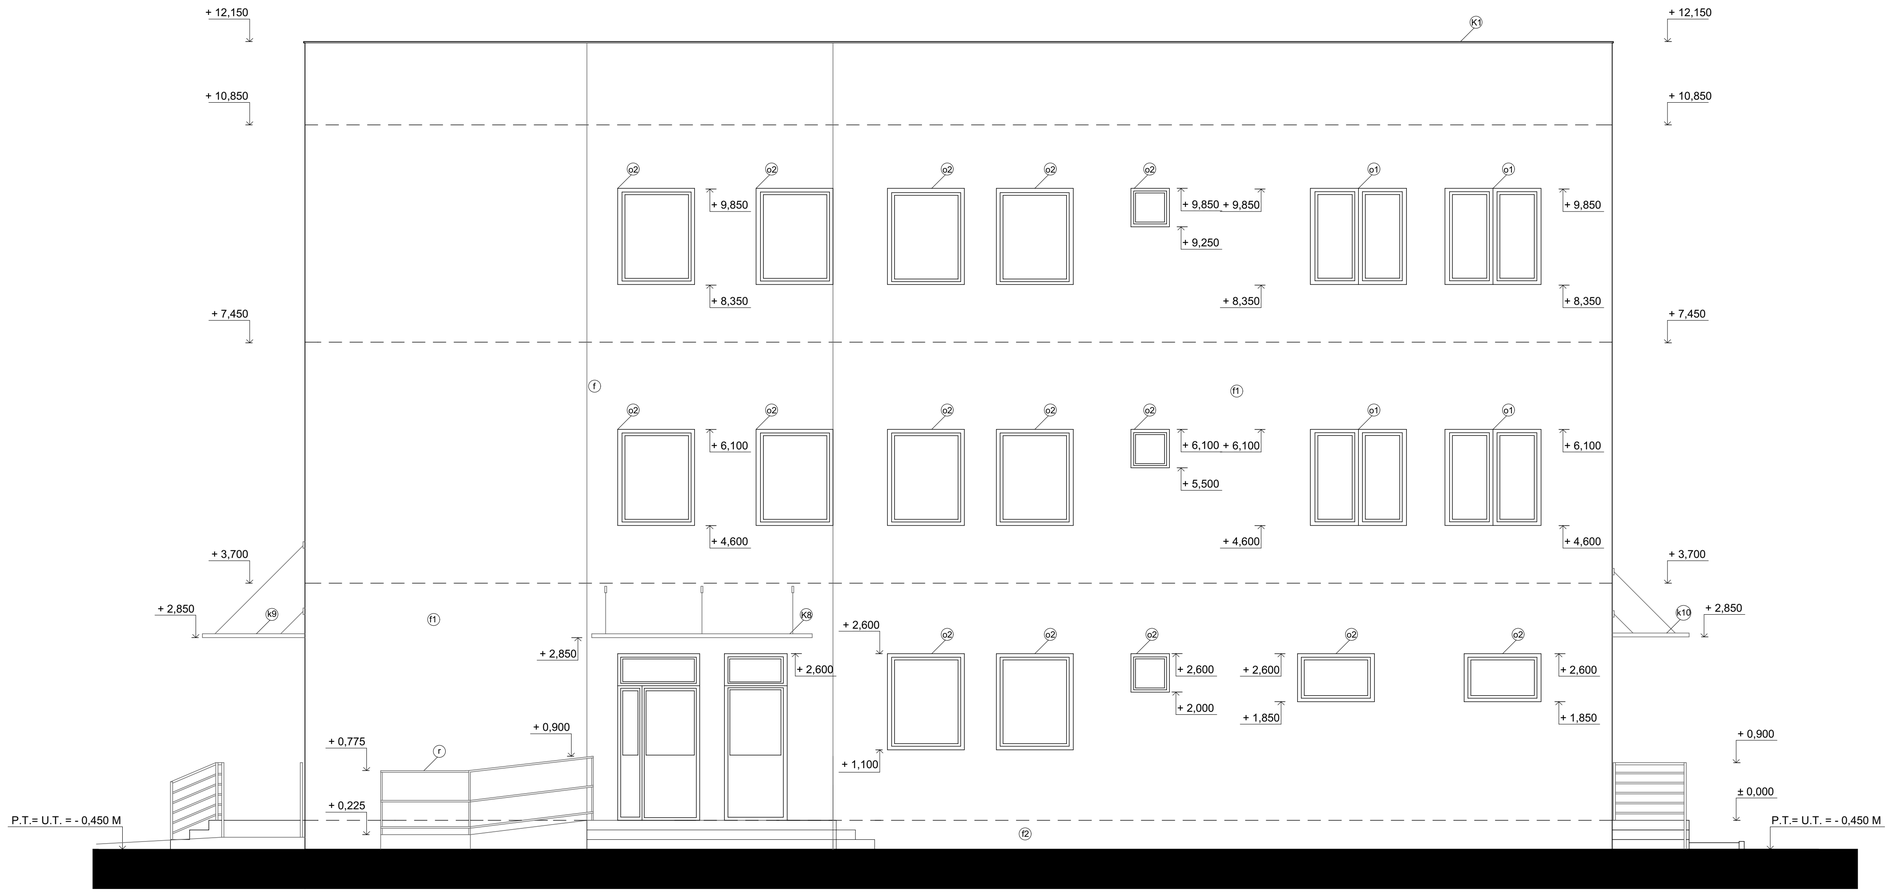


## JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

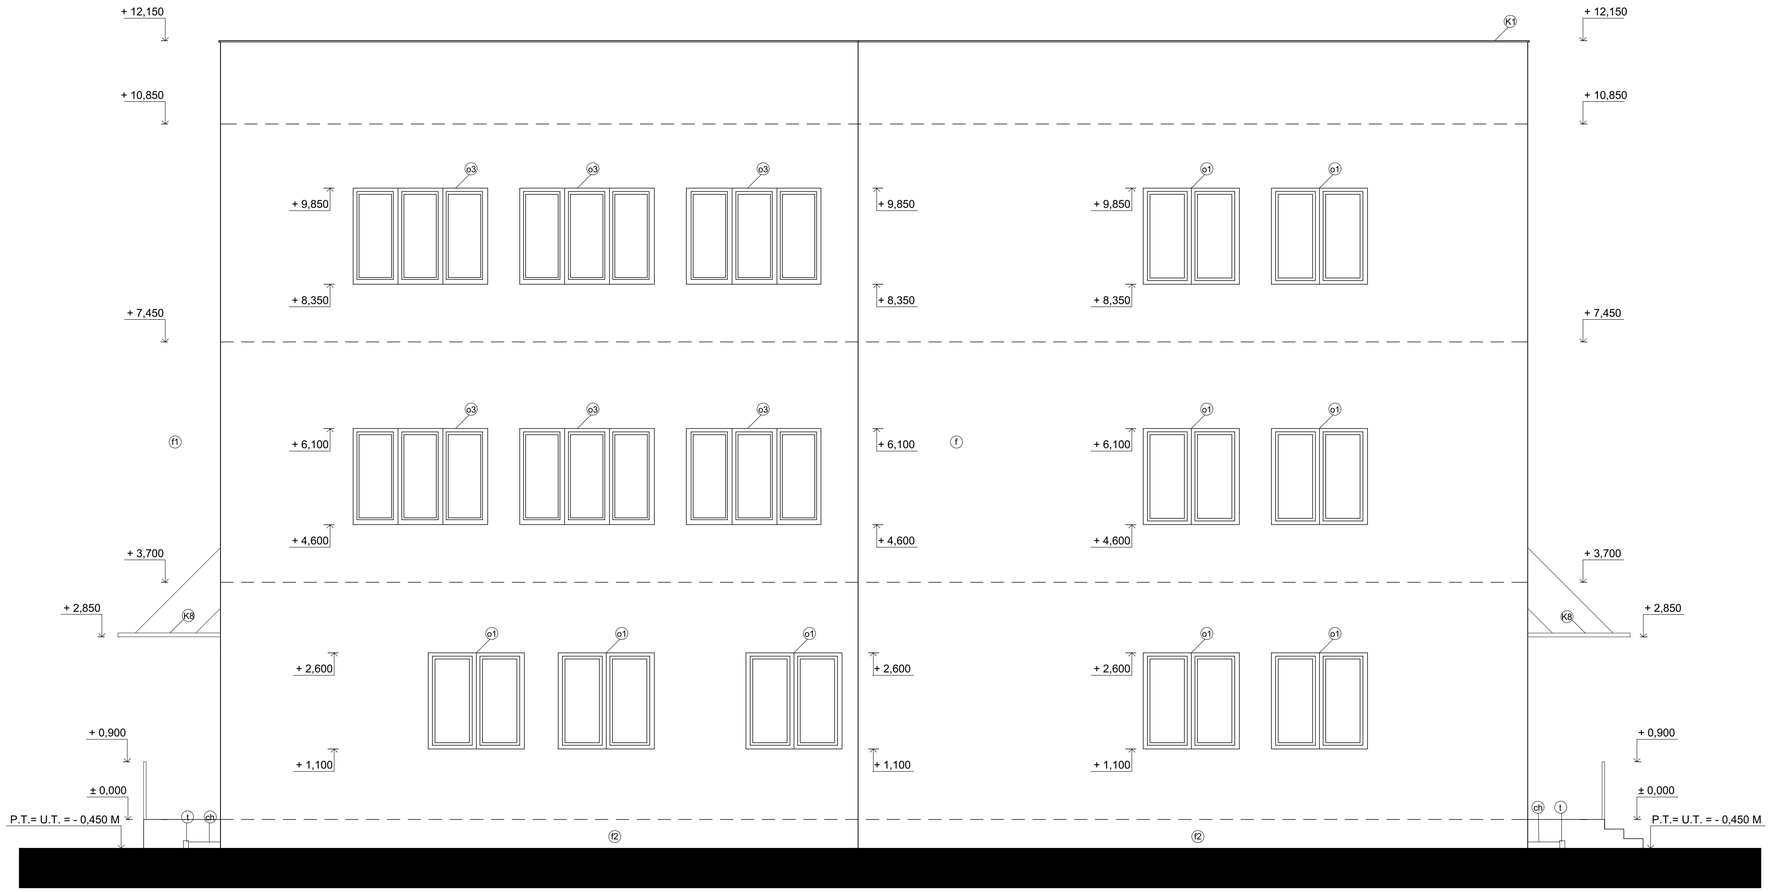


## LEGENDA ZNAČENIA

| | |
|---|---|
| f | FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA<br>FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽIVÍC, SPOTREBA 0,45 KG/M2, DVOJNÁSOBNÝ, FARBA OR1A |
| f1 | FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA<br>FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽIVÍC, SPOTREBA 0,45 KG/M2, DVOJNÁSOBNÝ, FARBA OR1C |
| f2 | FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA<br>FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽIVÍC, SPOTREBA 0,45 KG/M2, DVOJNÁSOBNÝ, FARBA OR2A |
| K1 | KLAMPIARSKY VÝROBOK - OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU S HR. 12 MM,<br>ROZVINUTÁ DĽŽKA 400 MM |
| ch | OKAPOVÝ CHODNÍK, ŠÍRKA 500 MM, NÁSYP- RIEČNY ŠTRK FR. 32- 64 MM |
| t | BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK ( 80X500X250 MM) |
| o1 | NOVONAVRHOVANÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKENNÉ PROFILY, ŠESŤ KOMOROVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO,<br>KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_f$ < 1,0 W/m$^2$.k, $U_g$ < 0,51 W/m$^2$.k, FARBA RÁMU -BIELA |
| o2 | NOVONAVRHOVANÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKENNÉ PROFILY, ŠESŤ KOMOROVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO,<br>KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_f$ < 1,0 W/m$^2$.k, $U_g$ < 0,51 W/m$^2$.k, FARBA RÁMU -BIELA |
| o3 | NOVONAVRHOVANÉ TROJKRÍDLOVÉ OKENNÉ PROFILY, ŠESŤ KOMOROVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO,<br>KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_f$ < 1,0 W/m$^2$.k, $U_g$ < 0,51 W/m$^2$.k, FARBA RÁMU -BIELA |
| k8 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 3440X1500 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| k9 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 2050X1600 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| k10 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 2400X1250 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| r | NÁJAZDOVÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH, SKLON 7°, OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA, ULOŽENÁ NA STĹPIKOCH,<br>ROZMERY PODĽA KÓTOVANIA |

PARÉ Č.:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | Skaya s.r.o. manažment stavieb |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | SVINIA | k.ú.: SVINIA | FORMÁT: 6XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | | DÁTUM: APRÍL 2016 |
| | | | STUPEŇ: RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY: 03/2016 |
| | | | MIERKA: 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | | ARCH. ČÍSLO / ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | POHĽADY SZ, JV | | ASR/09 |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPĺŇKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

## SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD

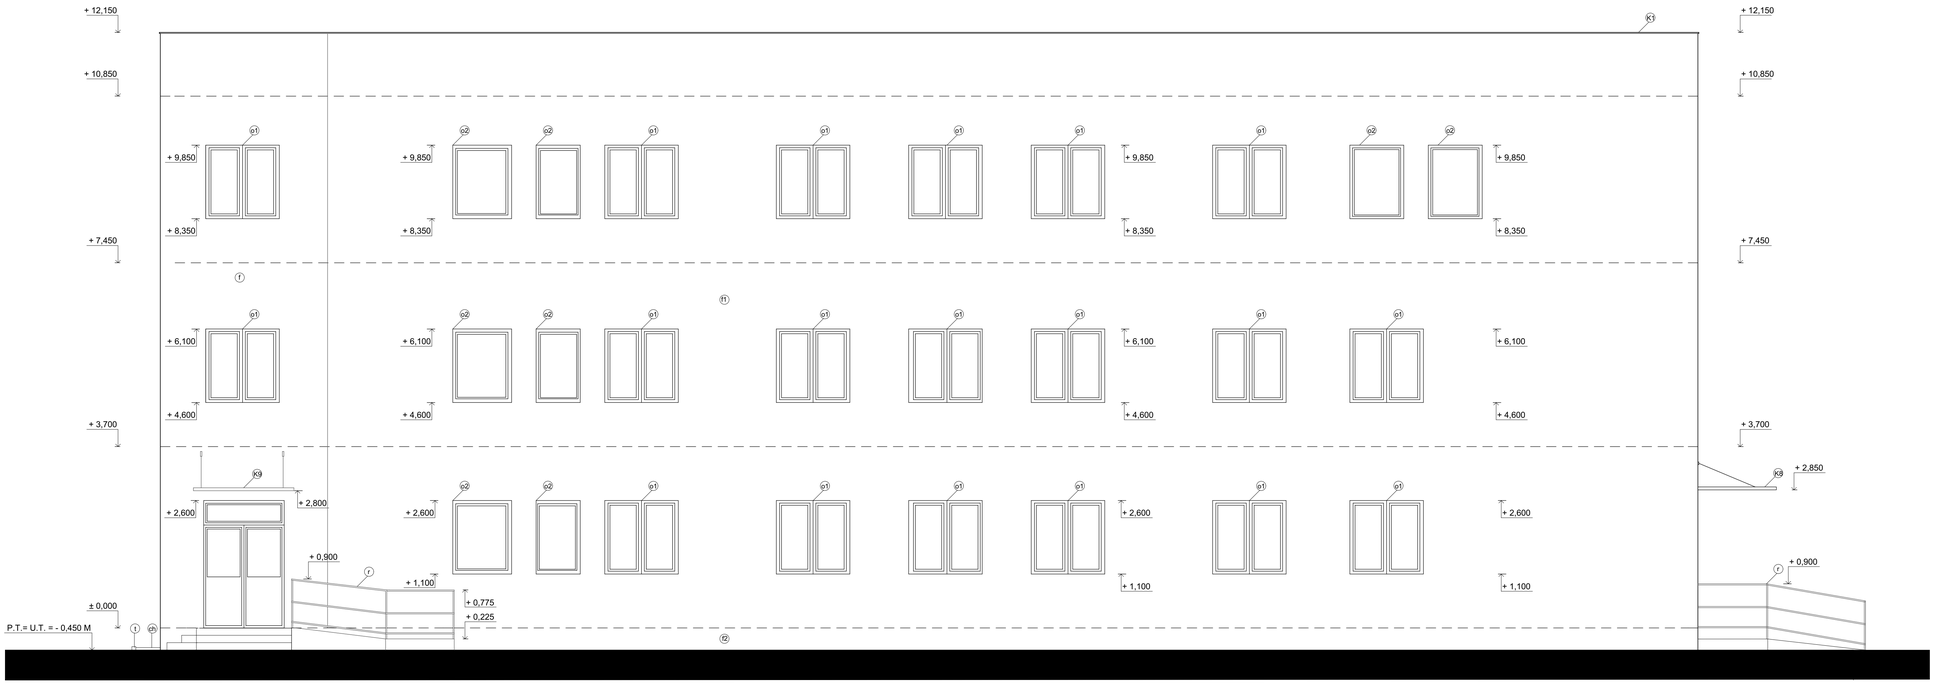


## JUHOZÁPADNÝ POHĽAD

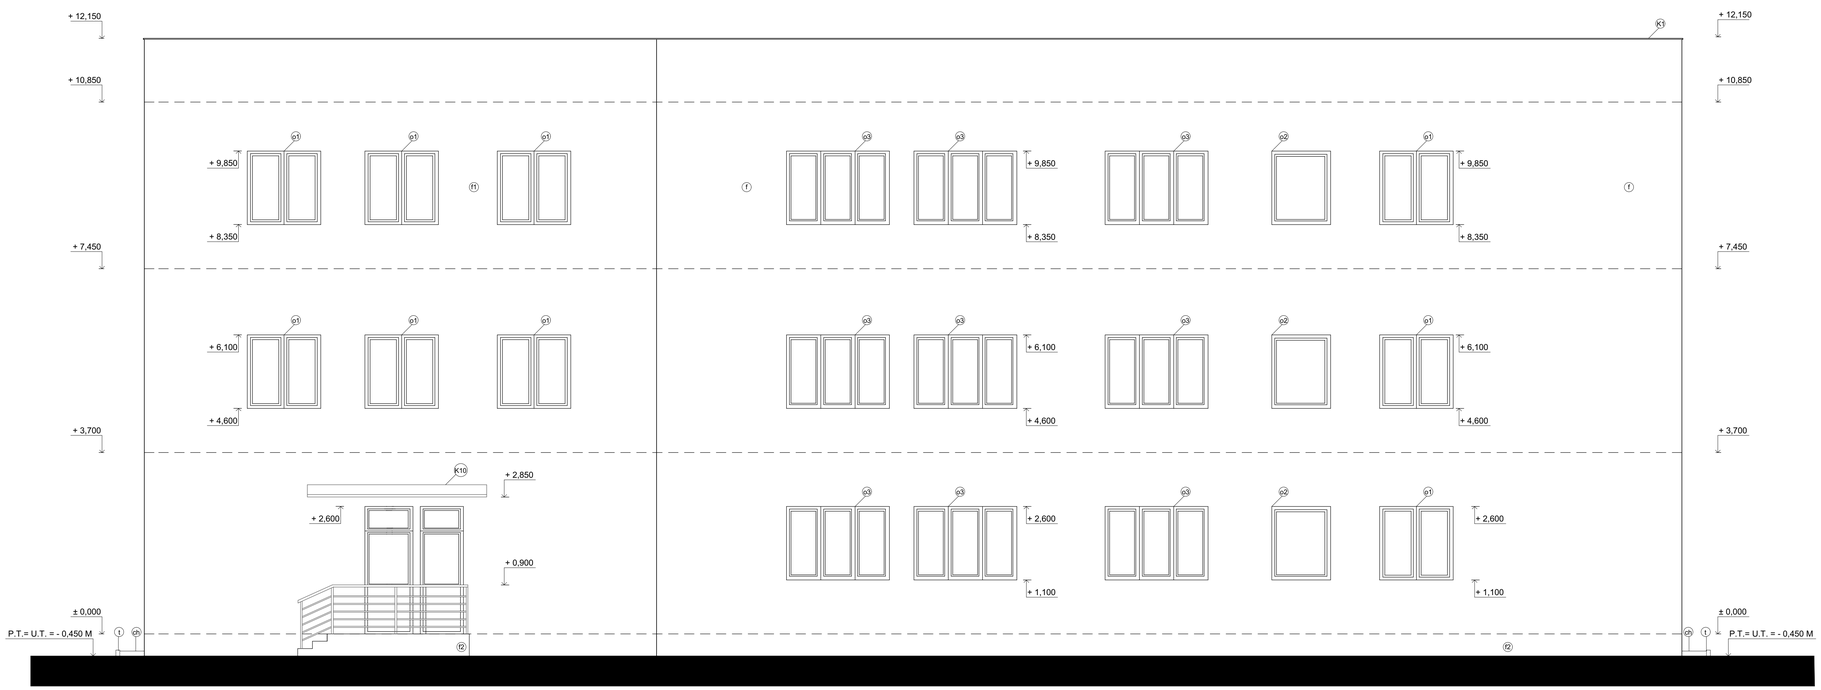


## LEGENDA ZNAČENIA

| | |
|---|---|
| f | FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA<br>FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽÍVÍC, SPOTREBA 0,45 KG/M2, DVOJNÁSOBNÝ, FARBA OR1A |
| f1 | FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA<br>FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽÍVÍC, SPOTREBA 0,45 KG/M2, DVOJNÁSOBNÝ, FARBA OR1C |
| f2 | FASÁDNA TENKOVRSTVOVÁ ŠTUKOVÁ STIERKA<br>FASÁDNY NÁTER NA BÁZE SILIKÓNOVÝCH ŽÍVÍC, SPOTREBA 0,45 KG/M2, DVOJNÁSOBNÝ, FARBA OR2A |
| K1 | KLAMPIARSKY VÝROBOK - OPLECHOVANIE ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU S HR. 12 MM,<br>ROZVINUTÁ DĽŽKA 400 MM |
| ch | OKAPOVÝ CHODNÍK, ŠÍRKA 500 MM, NÁSYP RIEČNY ŠTRK FR. 32- 64 MM |
| l | BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK (80X500X250 MM) |
| o1 | NOVONAVRHOVANÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKENNÉ PROFILY, ŠESŤ KOMOROVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO,<br>KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_r$ < 1,0 W/m$^2$ k, $U_g$ < 0,51 W/m$^2$ k, FARBA RÁMU -BIELA |
| o2 | NOVONAVRHOVANÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKENNÉ PROFILY, ŠESŤ KOMOROVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO,<br>KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_r$ < 1,0 W/m$^2$ k, $U_g$ < 0,51 W/m$^2$ k, FARBA RÁMU -BIELA |
| o3 | NOVONAVRHOVANÉ TROJKRÍDLOVÉ OKENNÉ PROFILY, ŠESŤ KOMOROVÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO,<br>KONŠTRUKČNÁ HĽBKA 80 MM, $U_r$ < 1,0 W/m$^2$ k, $U_g$ < 0,51 W/m$^2$ k, FARBA RÁMU -BIELA |
| k8 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 3440X1500 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| k9 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 2550X1600 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| k10 | EXTERIÉROVÁ VCHODOVÁ STRIEŽKA<br>ROZMER STRIEŽKY 2400X1250 MM, NEREZOVÝ JAKLOVÝ PROFIL 60x20 MM,<br>PREKRYTIE ČIRE SKLO, NEREZOVÉ OPLECHOVANIE FASÁDY, KONŠTRUKCIA ZAVESENÁ NA TIAHLACH |
| r | NÁJAZDOVÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH, SKLON 7°, OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA, ULOŽENÁ NA STĹPIKOCH,<br>ROZMERY PODĽA KÓTOVANIA |

PARÉ Č.:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | Skaya s.r.o. manažment stavieb | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | SVINIA k.ú.: SVINIA | FORMÁT | 6XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | DÁTUM | APRÍL 2016 |
| | | STUPEŇ | RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 / ČÍSLO ZÁKAZKY | 03/2016 |
| | | MIERKA | 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | ARCH. ČÍSLO | ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | POHĽADY SV, JZ | | **ASR/10** |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TÝTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | Skaya s.r.o. manažment stavieb | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | | |
| MIESTO STAVBY : | SVINIA | k.ú.: SVINIA | FORMÁT | 7XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | | DÁTUM | APRÍL 2016 |
| | | | STUPEŇ | RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY | 03/2016 |
| | | | MIERKA | 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | | ARCH. ČÍSLO | ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | VÝPIS OKIEN A DVERÍ | | | **ASR/11** |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

OBJEKT : MATERSKÁ ŠKOLA SVINIA

VÝPIS OKIEN A DVERÍ

**Tabuľka výpisu okien a dverí**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 O | DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, ŠESŤKOMOROVÉ KRÍDLO, SEDEMKOMOROVÝ RÁM, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ<br>  <br><br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PARAPETY BUDÚ SÚČASŤOU OKIEN | **Šírka:** | **1,500 m** | **41 kusov** |
| | | **Výška:** | **1,500 m** | |
| | | Zasklennie | | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Materiál | | PVC systém |
| | | Tesnenie | | dorazové a stredové |
| | | Farba rámu | | biela |
| | | Farba krídla | | biela |
| 02 O | JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, ŠESŤKOMOROVÉ KRÍDLO, SEDEMKOMOROVÝ RÁM,OTVÁRAVO-SKLOPNÉ<br>  <br><br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PARAPETY BUDÚ SÚČASŤOU OKIEN | **Šírka:** | **1,200 m** | **16 kusov** |
| | | **Výška:** | **1,500 m** | |
| | | Zasklennie | | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Materiál | | PVC systém |
| | | Tesnenie | | dorazové a stredové |
| | | Farba rámu | | biela |
| | | Farba krídla | | biela |
| 03 O | JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, ŠESŤKOMOROVÉ KRÍDLO, SEDEMKOMOROVÝ RÁM, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ<br>  <br><br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PARAPETY BUDÚ SÚČASŤOU OKIEN | **Šírka:** | **0,600 m** | **3 kusy** |
| | | **Výška:** | **0,600 m** | |
| | | Zasklennie | | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Materiál | | PVC systém |
| | | Tesnenie | | dorazové a stredové |
| | | Farba rámu | | biela |
| | | Farba krídla | | biela |
| 04 O | TROJKRÍDLOVÉ OKNO, ŠESŤKOMOROVÉ KRÍDLO, SEDEMKOMOROVÝ RÁM OTVÁRAVO-SKLOPNÉ<br>  <br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PARAPETY BUDÚ SÚČASŤOU OKIEN | **Šírka:** | **2,100 m** | **15 kusov** |
| | | **Výška:** | **1,500 m** | |
| | | Zasklennie | | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Materiál | | PVC systém |
| | | Tesnenie | | dorazové a stredové |
| | | Farba rámu | | biela |
| | | Farba krídla | | biela |

OBJEKT : MATERSKÁ ŠKOLA SVINIA

VÝPIS OKIEN A DVERÍ

**Tabuľka výpisu okien a dverí**

strana č.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 / O | JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, ŠESŤKOMOROVÉ KRÍDLO, SEDEMKOMOROVÝ RÁM OTVÁRAVO-SKLOPNÉ<br>  <br><br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PARAPETY BUDÚ SÚČASŤOU OKIEN | **Šírka:** **1,100 m** | **2 kusov** |
| | | **Výška:** **1,500 m** | |
| | | Zasklennie | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Materiál | PVC systém |
| | | Tesnenie | dorazové a stredové |
| | | Farba rámu | biela |
| | | Farba krídla | biela |
| 06 / O | JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, ŠESŤKOMOROVÉ KRÍDLO, SEDEMKOMOROVÝ RÁM, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ<br>  <br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PARAPETY BUDÚ SÚČASŤOU OKIEN | **Šírka:** **0,900 m** | **3 kus** |
| | | **Výška:** **1,500 m** | |
| | | Zasklennie | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Materiál | PVC systém |
| | | Tesnenie | dorazové a stredové |
| | | Farba rámu | biela |
| | | Farba krídla | biela |
| 07 / O | JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, ŠESŤKOMOROVÉ KRÍDLO, SEDEMKOMOROVÝ RÁM, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ<br>  <br><br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PARAPETY BUDÚ SÚČASŤOU OKIEN | **Šírka:** **0,600 m** | **2 kusy** |
| | | **Výška:** **0,600 m** | |
| | | Zasklennie | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Materiál | PVC systém |
| | | Tesnenie | dorazové a stredové |
| | | Farba rámu | biela |
| | | Farba krídla | biela |
| | | | |

OBJEKT : MATERSKÁ ŠKOLA SVINIA

VÝPIS OKIEN A DVERÍ

**Tabuľka výpisu okien a dverí**



| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 ED | DVOJKRÍDLOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE, ŠESŤKOMOROVÉ,S NADSVETLÍKOM A BOČNÝM SVETLÍKOM, S BEZBARIÉROVÝM PRAHOM<br>  <br><br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTEGROVANÝ VÝSTUŽNÝ SYSTÉM<br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** **1,300 m**<br>**Výška:** **2,600 m** | **1 kus** |
| | | Zasklennie | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Orientácia | von otváravé |
| | | Materiál | PVC systém |
| | | Farba | krídlo -biela farba<br>rám - biela farba |
| | | Farba skla | číre |
| | | Prah | bezbariérový prah<br>(DIN 18024),výška 20 MM |
| 02 ED | JEDNOKRÍDLOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE, ŠESŤKOMOROVÉ,OTVARAVÝM NADSVETLÍKOM<br>  <br><br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTEGROVANÝ VÝSTUŽNÝ SYSTÉM<br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** **900 m**<br>**Výška:** **2,600 m** | **3 kus** |
| | | Zasklennie | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Orientácia | von otváravé |
| | | Povrchový materiál | PVC systém |
| | | Farba | krídlo -biela farba<br>rám - biela farba |
| | | Farba skla | číre |
| | | Prah | bezbariérový prah<br>(DIN 18024),výška 20 MM |
| 03 ED | DVOJKRÍDLOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE, ŠESŤKOMOROVÉ,S NEOTVÁRAVÝM NADSVETLÍKOM<br>  <br><br>Uf < 1,0 W/m².K<br>Stavebná hĺbka 80 mm<br>INTEGROVANÝ VÝSTUŽNÝ SYSTÉM<br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** **1,700 m**<br>**Výška:** **2,600 m** | **1 kus** |
| | | Zasklennie | izolačné trojsklo,< 51 mm |
| | | Orientácia | von otváravé |
| | | Povrchový materiál | PVC systém |
| | | Farba | krídlo -biela farba<br>rám - biela farba |
| | | Farba skla | číre |
| | | Prah | bezbariérový prah<br>(DIN 18024),výška 20 MM |

OBJEKT : MATERSKÁ ŠKOLA SVINIA

VÝPIS OKIEN A DVERÍ

**Tabuľka výpisu okien a dverí**



| | | | |
|---|---|---|---|
| 04 PD<br>PU | DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA OSADENIA, BEZ PRAHU,<br>KOVANIE : Z OBOCH STRÁN KĽUČKA, NA DVERNOM KRÍDLE: SAMOZATVÁRAČ KRÍDLA,<br>POŽIARNA ODOLNOSŤ : EW-C30/D3<br>  <br><br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** **1,200 m**<br>**Výška:** **1,970 m** | **2 kusy** |
| | | Zámok | FAB, bezpečnostná vložka |
| | | Povchrová úprava | laminovaním |
| | | Povrch. úprava zárubne | oceľová - náter |
| | | Farba | dekor - orech dijon |
| | | Zasklennie | bez zasklennia |
| | | Prah | podľa dodávateľa |
| 01 PDW<br>PU | JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA OSADENIA, BEZ PRAHU,<br>KOVANIE : Z OBOCH STRÁN KĽUČKA,<br>POŽIARNA ODOLNOSŤ : EW-C30/D3<br>  <br><br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** **0,800 m**<br>**Výška:** **1,970 m** | **4 kusy** |
| | | Zámok | FAB, bezpečnostná vložka |
| | | Povchrová úprava | laminovaním |
| | | Povrch. úprava zárubne | oceľová - náter |
| | | Farba | dekor - orech dijon |
| | | Zasklennie | bez zasklennia |
| | | Prah | podľa dodávateľa |
| 01 PDI<br>PU | JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA OSADENIA, BEZ PRAHU,<br>KOVANIE : Z OBOCH STRÁN KĽUČKA,<br>POŽIARNA ODOLNOSŤ : EI-C30/D3<br>  <br><br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** **0,800 m**<br>**Výška:** **1,970 m** | **5 kusov** |
| | | Zámok | FAB, bezpečnostná vložka |
| | | Povchrová úprava | laminovaním |
| | | Povrch. úprava zárubne | oceľová - náter |
| | | Farba | dekor - orech dijon |
| | | Zasklennie | bez zasklennia |
| | | Prah | podľa dodávateľa |

OBJEKT : MATERSKÁ ŠKOLA SVINIA

VÝPIS OKIEN A DVERÍ

**Tabuľka výpisu okien a dverí**



| | | | |
|---|---|---|---|
| 02 PDW<br>PU | JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA OSADENIA, BEZ PRAHU,<br>KOVANIE : Z OBOCH STRÁN KĽUČKA,<br>POŽIARNA ODOLNOSŤ : EW-C30/D3<br>  <br><br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** **0,600 m** | **5 kusov** |
| | | **Výška:** **1,970 m** | |
| | | Zámok | FAB, bezpečnostná vložka |
| | | Povchrová úprava | laminovaním |
| | | Povrch. úprava zárubne | oceľová - náter |
| | | Farba | dekor - orech dijon |
| | | Zasklennie | bez zasklennia |
| | | Prah | podľa dodávateľa |
| 02 PDW<br>PU | JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA OSADENIA, BEZ PRAHU,<br>KOVANIE : Z OBOCH STRÁN KĽUČKA,<br>POŽIARNA ODOLNOSŤ : EI-C30/D3<br>  <br><br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** **0,800 m** | **2 kusy** |
| | | **Výška:** **1,970 m** | |
| | | Zámok | FAB, bezpečnostná vložka |
| | | Povchrová úprava | laminovaním |
| | | Povrch. úprava zárubne | oceľová - náter |
| | | Farba | dekor - orech dijon |
| | | Zasklennie | bez zasklennia |
| | | Prah | podľa dodávateľa |
| S1-S2<br>PU | REVÍZNE ŠACHTOVÉ DVIERKA V INŠATALAČNEJ ŠACHTE,<br>DVIERKA JEDNOKRÍDLOVÉ, BIELE, HLADKÉ,<br>RÁM : OCEĽOVÝ<br> <br><br>DVIERKA OSADENÉ V INŠTALAČNEJ ŠACHTE S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU 30 D1 | **Šírka:** **0,600 m** | **6 kusov** |
| | | **Výška:** **0,600 m** | |
| | | Kovanie | z vonkajšej strany |
| | | Povchrová úprava rámu | náter |
| | | Povrch. úprava krídla | náter |
| | | Farba | RAL 9016 BIELA |
| | | Výrobca | Rigips ( 714065044) |
| | | Požiarna odolnosť | EW D1 30 MIN |

OBJEKT : MATERSKÁ ŠKOLA SVINIA

VÝPIS OKIEN A DVERÍ

**Tabuľka výpisu okien a dverí**



| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 / D | JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA OSADENIA,PLNÉ, OSADENÉ V OBLÔŽKOVEJ ZÁRUBNI<br>  <br><br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** | **0,800 m** | **33 kusov** |
| | | **Výška:** | **1,970 m** | |
| | | Kovanie | | garnitura 7002R |
| | | Orientácia | | podľa osadenia |
| | | Typ výrezu | | plné |
| | | Farba | | dekor - orech dijon |
| | | Zasklennie | | bez zasklennia |
| | | Prah | | podľa dodávateľa |
| | | Zárubňa | | oceľová - náter |
| 03 / D | JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, OTVÁRANIE PODĽA OSADENIA,PLNÉ, OSADENÉ V OBLÔŽKOVEJ ZÁRUBNI<br>  <br><br>ZÁRUBŇA BUDE SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ | **Šírka:** | **0,700 m** | **2 kusy** |
| | | **Výška:** | **1,970 m** | |
| | | Kovanie | | garnitura 7002R |
| | | Orientácia | | podľa osadenia |
| | | Typ výrezu | | plné |
| | | Farba | | dekor - orech dijon |
| | | Zasklennie | | bez zasklennia |
| | | Prah | | podľa dodávateľa |
| | | Zárubňa | | oceľová - náter |
| 04 / CD | JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, SANITÁRNE<br>  <br><br>SÚČASŤ DODÁVKY SANITÁRNYCH DELIACICH PRIEČOK | **Šírka:** | **0,600 m** | **10 kusov** |
| | | **Výška:** | **1,970 m** | |
| | | Zasklennie | | bez zasklennia |
| | | Orientácia | | podľa osadenia |
| | | Typ dverí | | CROSSLINE 10 |
| | | Farba | | |
| | | Výrobca | | |
| | | Prah | | bez prahu |

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | Skaya s.r.o. manažment stavieb | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | | |
| MIESTO STAVBY : | SVINIA | k.ú.: SVINIA | FORMÁT | 4XA4 |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | | DÁTUM | APRÍL 2016 |
| | | | STUPEŇ | RP |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | ČÍSLO ZÁKAZKY | 03/2016 |
| | | | MIERKA | 1:50 |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | | ARCH. ČÍSLO | ČÍS.VÝKRESU |
| OBSAH : | KLAMPIARSKE VÝROBKY | | | **ASR/12** |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

| | |
|---|---|
| OZN. | K1 |
| |  |
| POPIS | 1 OPLECHOVANIE ATIKY, POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,6 MM; PREVEDENÉ PODĽA PLATNEJ STN 73 3610<br>2 OCEĽOVÁ PRÍPONKA S HR. 0,6 MM; PREVEDENÉ PODĽA PLATNEJ STN 73 3610 |
| RŠ x D | 1 640 MM x 2 000 M , CELKOVÁ DĹŽKA 103,92 M<br>2 600 MM x 2 000 M |
| ÚPRAVA | ÚPRAVA POPLAST , FAREBNÉ PREVEDENIE RAL 7012 |
| POČET KS | 52 |
| OZN. | (OKNO : 1500X1500 MM) K2 |
| |  |
| POPIS | HLINÍKOVÝ PARAPET, ŤAHANÝ AL PROFIL S BOČNÝMI UKONČOVACÍMI KRYTKAMI,<br>PREVEDENÉ PODĽA PLATNEJ STN 73 3610 |
| RŠ x D | 225 x 1500 MM |
| ÚPRAVA | ÚPRAVA POPLAST , FAREBNÉ PREVEDENIE RAL 9016 |
| POČET KS | 41 |
| OZN. | (OKNO : 1200X1500 MM; 1200 MM X 750) K3 |
| |  |
| POPIS | HLINÍKOVÝ PARAPET, ŤAHANÝ AL PROFIL S BOČNÝMI UKONČOVACÍMI KRYTKAMI,<br>PREVEDENÉ PODĽA PLATNEJ STN 73 3610; |
| RŠ x D | 225 x 1 200 MM |
| ÚPRAVA | ÚPRAVA POPLAST , FAREBNÉ PREVEDENIE RAL 9016 |
| POČET KS | 18 |
| OZN. | (OKNO : 600X600 MM) K4 |
| |  |
| POPIS | HLINÍKOVÝ PARAPET, ŤAHANÝ AL PROFIL , S BOČNÝMI UKONČOVACÍMI KRYTKAMI,<br>PREVEDENÉ PODĽA PLATNEJ STN 73 3610 |
| RŠ x D | 225 x 600 MM |
| ÚPRAVA | ÚPRAVA POPLAST , FAREBNÉ PREVEDENIE RAL 9016 |
| POČET KS | 3 |
| | |
| | POZNÁMKA : PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ ROZMERY NA STAVBE |
| | VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV — LIST. Č. 1 |

| | |
|---|---|
| OZN. | (OKNO : 1 800X1 500 MM) K5 |
| |  |
| POPIS | HLINÍKOVÝ PARAPET, ŤAHANÝ AL PROFIL , S BOČNÝMI UKONČOVACÍMI KRYTKAMI,<br>PREVEDENÉ PODĽA PLATNEJ STN 73 3610 |
| RŠ x D | 225 x 1 800 MM |
| ÚPRAVA | ÚPRAVA POPLAST, FAREBNÉ PREVEDENIE RAL 9016 |
| POČET KS | 15 |
| OZN. | (OKNO : 900X1500 MM) K6 |
| |  |
| POPIS | HLINÍKOVÝ PARAPET, ŤAHANÝ AL PROFIL , S BOČNÝMI UKONČOVACÍMI KRYTKAMI,<br>PREVEDENÉ PODĽA PLATNEJ STN 73 3610 |
| RŠ x D | 225 x 900 MM |
| ÚPRAVA | ÚPRAVA POPLAST, FAREBNÉ PREVEDENIE RAL 9016 |
| POČET KS | 3 |
| OZN. | (OKNO : 1100X1500 MM) K7 |
| |  |
| POPIS | HLINÍKOVÝ PARAPET, ŤAHANÝ AL PROFIL , S BOČNÝMI UKONČOVACÍMI KRYTKAMI,<br>PREVEDENÉ PODĽA PLATNEJ STN 73 3610 |
| RŠ x D | 225 x 1 100 MM |
| ÚPRAVA | ÚPRAVA POPLAST, FAREBNÉ PREVEDENIE RAL 9016 |
| POČET KS | 2 |
| | POZNÁMKA : PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ ROZMERY NA STAVBE |
| | VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV — LIST. Č. 2 |

| | |
|---|---|
| OZN. | K8 |
| | 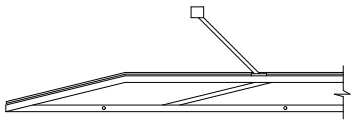 |
| POPIS | VCHODOVÁ STRIEŠKA - NEREZOVÉ VZPERY , STENOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, HLINÍKOVÝ ODKVAP A ODTOK DAŽĎOVEJ VODY, VÝPLŇ ČÍRE SKLO |
| Š x D | 1 500 x 3 660 MM |
| ÚPRAVA | FAREBNÉ PREVEDENIE SKLA - ČÍRE |
| POČET KS | 1 |
| OZN. | K9 |
| | 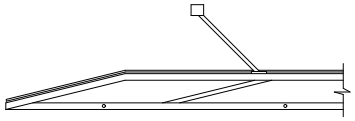 |
| POPIS | VCHODOVÁ STRIEŠKA - NEREZOVÉ VZPERY , STENOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, HLINÍKOVÝ ODKVAP A ODTOK DAŽĎOVEJ VODY,VÝPLŇ ČÍRE SKLO |
| Š x D | 1 600 x 2 050 MM |
| ÚPRAVA | FAREBNÉ PREVEDENIE SKLA - ČÍRE |
| POČET KS | 1 |
| OZN. | K10 |
| | 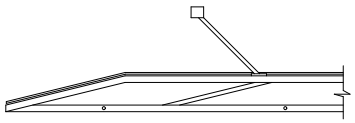 |
| POPIS | VCHODOVÁ STRIEŠKA - NEREZOVÉ VZPERY , STENOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, HLINÍKOVÝ ODKVAP A ODTOK DAŽĎOVEJ VODY,VÝPLŇ ČÍRE SKLO |
| Š x D | 1 250 x 2 400 MM |
| ÚPRAVA | FAREBNÉ PREVEDENIE SKLA - ČÍRE |
| POČET KS | 1 |
| | |
| | POZNÁMKA : PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ ROZMERY NA STAVBE |
| | VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV — LIST. Č. 3 |

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MIESTNY

*V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ IHNEĎ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA*

± 0,000 = 361,00 M.N.M.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR ŠTÚDIE : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| ZODP. PROJEKTANT : | ING.MÁRIA KOZÁROVÁ | | |
| PROJEKTANT STAVBY: | ING. MÁRIA KOZÁROVÁ, ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| VYPRACOVAL : | ING. IVETA DULOVIČOVÁ | | |
| INVESTOR : | obec Svinia | | |
| MIESTO STAVBY : | SVINIA | k.ú.: SVINIA | |
| NÁZOV STAVBY : | NOVOSTAVBA MŠ V OBCI SVINIA | | |
| OBJEKT : | MATERSKÁ ŠKOLA | KLASIF. STAVBY 1 2 6 3 | |
| ČASŤ : | STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE | | |
| OBSAH : | ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY | | |

Skaya s.r.o. manažment stavieb

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 5XA4 |
| DÁTUM | APRÍL 2016 |
| STUPEŇ | RP |
| ČÍSLO ZÁKAZKY | 03/2016 |
| MIERKA | 1:50 |
| ARCH. ČÍSLO | ČÍS.VÝKRESU **ASR/13** |

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRIPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA! NIE JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

| | | |
|---|---|---|
| OZN. | 8 KS | Z1 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE |
| | 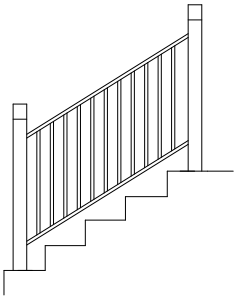 | |
| POPIS | DREVENÉ ZÁBRADLIE, VODOROVNÝ KUS VRCHNÉ KOTVENIE<br>Prierez priečky 25 mm<br>Výška drevenej priečky 900 mm<br>Materiál : buk<br>Koncový stĺp : 90x90 mm<br>Výška koncového stĺpu 1100 mm<br>Dĺžka : 2 730 mm | |
| OZN. | 4 KS | Z2 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE |
| |  | |
| POPIS | DREVENÉ ZÁBRADLIE, VODOROVNÝ KUS VRCHNÉ KOTVENIE<br>Prierez priečky 25 mm<br>Výška drevenej priečky 900 mm<br>Materiál : buk<br>Koncový stĺp : 90x90 mm<br>Výška koncového stĺpu 1100 mm<br>Dĺžka : 9600 mm | |
| OZN. | 4 KS | Z3 INTERIÉROVÉ MADLO |
| |  | |
| POPIS | DREVENÉ NÁSTENNÉ MADLO, KOTVENÉ DO STENY<br>Prierez madla: 25 mm<br>Materiál : buk<br>Dĺžka : 11 900 mm | |
| | VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - ZÁBRADLIE | LIST. Č. 1 |

| | |
|---|---|
| OZN. | 2 KS Z4 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE |
| |  |
| POPIS | DREVENÉ ZÁBRADLIE, VODOROVNÝ KUS VRCHNÉ KOTVENIE<br>Prierez priečky 25 mm<br>Výška drevenej priečky 900 mm<br>Materiál : buk<br>Koncový stĺp : 90x90 mm<br>Výška koncového stĺpu 1100 mm<br>Dĺžka : 960 mm |
| OZN. | 2 KS Z5 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE |
| | 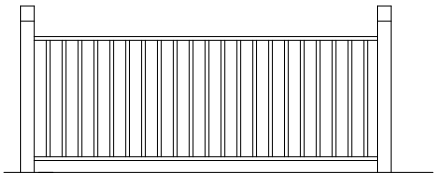 |
| POPIS | DREVENÉ ZÁBRADLIE, VODOROVNÝ KUS VRCHNÉ KOTVENIE<br>Prierez priečky 25 mm<br>Výška drevenej priečky 900 mm<br>Materiál : buk<br>Koncový stĺp : 90x90 mm<br>Výška koncového stĺpu 1100 mm<br>Dĺžka :2 270 mm |
| OZN. | 2 KS Z6 EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE |
| |  |
| POPIS | NEREZOVÉ ZÁBRADLIE, SCHODISKOVÝ KUS, VRCHNÉ KOTVENIE<br>VÝPLŇ 5XD12<br>VÝŠKA 900 MM<br>DĹŽKA 900 MM<br>STĹPIK D42,4X2<br>MADLO 42,4X2 |
| SKRUTKA<br>ZÁSLEPKA | 1KS, NEREZ, POLG.HLAVA, M5X12 MM<br>18 KS, D20/d12 MM |

# VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - ZÁBRADLIE

LIST. Č. 2

| | |
|---|---|
| OZN. | 2 KS Z7 EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE |
| |  |
| POPIS | NEREZOVÉ ZÁBRADLIE, SCHODISKOVÝ KUS, VRCHNÉ KOTVENIE<br>VÝPLŇ 5XD12<br>VÝŠKA 900 MM<br>DĹŽKA 1 170 MM<br>STĹPIK D42,4X2<br>MADLO 42,4X2 |
| SKRUTKA<br>ZÁSLEPKA | 1KS, NEREZ, POLG.HLAVA, M5X12 MM<br>10 KS, D20/d12 MM |
| | 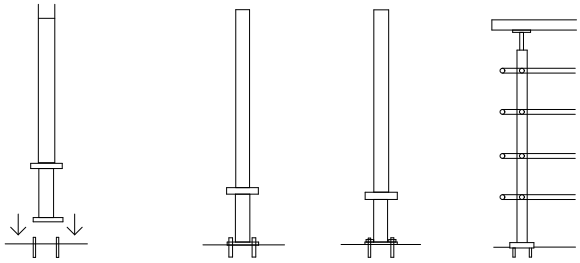 |
| OZN. | 2 KS Z8 EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE |
| |  |
| POPIS | NEREZOVÉ ZÁBRADLIE, SCHODISKOVÝ KUS, VRCHNÉ KOTVENIE<br>VÝPLŇ 5XD12<br>VÝŠKA 900 MM<br>DĹŽKA 2 265 MM<br>STĹPIK D42,4X2<br>MADLO 42,4X2 |
| SKRUTKA<br>ZÁSLEPKA | 1KS, NEREZ, POLG.HLAVA, M5X12 MM<br>10 KS, D20/d12 MM |
| | 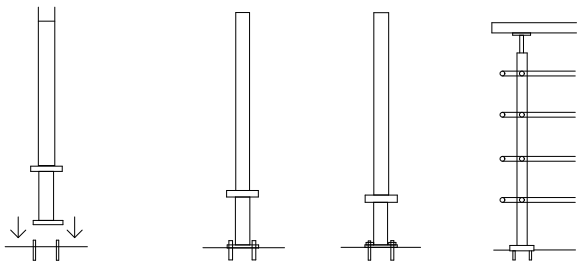 |

# VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - ZÁBRADLIE

LIST. Č. 3

| | |
|---|---|
| OZN. | 2 KS  Z9  EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE |
| |  |
| POPIS | NEREZOVÉ ZÁBRADLIE, SCHODISKOVÝ KUS, VRCHNÉ KOTVENIE<br>VÝPLŇ 5XD12<br>VÝŠKA 900 MM<br>DĹŽKA 900 MM<br>STĹPIK D42,4X2<br>MADLO 42,4X2 |
| SKRUTKA<br>ZÁSLEPKA | 1KS, NEREZ, POLG.HLAVA, M5X12 MM<br>18 KS, D20/d12 MM |
| | 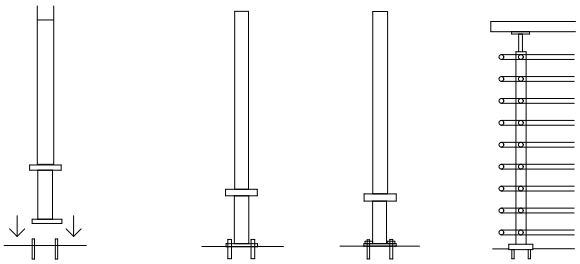 |
| | |

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - ZÁBRADLIE

LIST. Č. 4

| | |
|---|---|
| OZN. | 2 KS  Z9  EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLIE |
| |  |
| POPIS | NEREZOVÉ ZÁBRADLIE, SCHODISKOVÝ KUS, VRCHNÉ KOTVENIE<br>VÝPLŇ 5XD12<br>VÝŠKA 900 MM<br>DĹŽKA 900 MM<br>STĹPIK D42,4X2<br>MADLO 42,4X2 |
| SKRUTKA<br>ZÁSLEPKA | 1KS, NEREZ, POLG.HLAVA, M5X12 MM<br>18 KS, D20/d12 MM |
| | 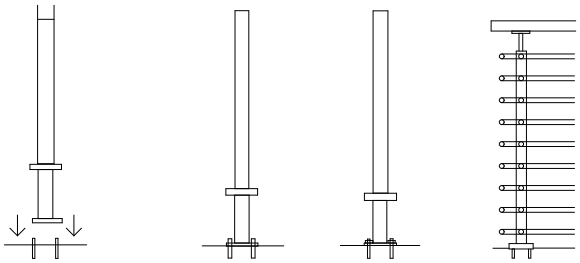 |

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - ZÁBRADLIE

LIST. Č. 5